

ZATWIERDZAM

podpisał elektronicznie:

**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Marek Kocielski
14 marca 2024**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku



Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok

Kluczbork, marzec 2024



Spis treści

.....	1
Spis treści.....	2
1. WSTĘP.....	6
2. ANALIZA ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU KLUCZBORSKIEGO.....	6
3. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NA TERENIE POW. KLUCZBORSKIEGO.....	45
4. WNIOSKI Z WYNIKÓW KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PPOŻ. NA TERENIE POW. KLUCZBORSKIEGO.....	47
5. ZADANIA ORGANIZACYJNO-KADROWE.....	47
6. ZADANIA BHP.....	51
7. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE.....	52
8. REALIZACJA BUDŻETU.....	55
9. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU.....	58
10. WYBRANE DZIAŁANIA RATOWNICZE NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2023 ROKU.....	83
11. WNIOSKI Z ANALIZY ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2023 ROK.....	85
12. WNIOSKI Z ANALIZY ZAGROŻEŃ POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2023 ROK.....	85



1. WSTĘP

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku o stanie bezpieczeństwa powiat została sporządzona na podstawie art. 14 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz.U.2024.0.127). Dodatkowo informacja zawiera wnioski z analizy zabezpieczenia operacyjnego oraz analizy zagrożeń powiatu kluczborskiego za rok 2023, które na podstawie §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej jest zobowiązany przekazać burmistrzom, wójtom i staroście w celu podjęcia działań zmierzających do poprawy funkcjonowania ksrg.

2. ANALIZA ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU KLUCZBORSKIEGO.

Ocena zagrożeń na obszarze powiatu składa się z:

- informacji ogólnych,
- części analityczno-kalkulacyjnej,
- opisowej,
- graficznej,
- podsumowania,
- wniosków.

W części analityczno-kalkulacyjnej dokonuje się jakościowo-ilościowego określenia stopnia zagrożenia, z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego oraz wskaźnika zagrożenia. Dopełnieniem tej części oceny są: część opisowa i część graficzna. Ocenę kończą podsumowanie i wnioski.

Podstawą oceny zagrożeń na obszarze powiatu są ustalenia dokonane dla poszczególnych gmin znajdujących się na terenie danego powiatu oraz gmin graniczących z danym powiatem, zlokalizowanych na terenie innych powiatów, w tym z województw sąsiednich oraz odpowiadających im jednostek terytorialnym w krajach sąsiednich.

2.1. INFORMACJE OGÓLNE.

2.1.1. Gęstość zaludnienia pow. kluczborskiego.

Powiat kluczborski:	61 462 mieszkańców.
Powierzchnia powiatu:	851,59 km ² .
Gęstość zaludnienia:	72 osoby/km ² .

2.1.2. Położenie geograficzne i dominujące warunki atmosferyczne oraz warunki przyrodnicze i turystyczne pow. kluczborskiego.



Powiat kluczborski położony jest na Nizinie Śląskiej nad Stobrawą (prawy dopływ Odry), w północnej części województwa opolskiego. Większość jego obszaru nie wykracza poza wysokość 250 m n.p.m. W krajobrazie dominują tereny nizinne, a występujące nierówności terenu z reguły nie wykraczają poza wartości 20-40 m.

Średnia temperatura roczna wynosi $+8,4^{\circ}\text{C}$. Pokrywa śnieżna występuje od grudnia do kwietnia. Duże zróżnicowanie dotyczy termicznych pór roku. Średnie roczne opady atmosferyczne w rejonie Kluczborka wynoszą 586 mm, dominują wiatry zachodnie. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą $17,6-17,9^{\circ}\text{C}$, a najzimniejszym styczeń z temperaturą od $-1,5$ do $2,2^{\circ}\text{C}$. Okres wegetacyjny trwa ok. 220 dni. Powiat kluczborski charakteryzuje się umiarkowanym ruchem turystycznym. Na terenie powiatu nie występują miejsca masowo odwiedzane przez turystów.

2.1.3. Infrastruktura pow. kluczborskiego i jej stan, z uwzględnieniem zabytków.

Rodzaje infrastruktury powiatu kluczborskiego istotne pod kątem możliwych zagrożeń to przede wszystkim:

- infrastruktura budowlana,
- infrastruktura przemysłowa,
- infrastruktura komunikacyjna i transportowa,
- infrastruktura instalacji i urządzeń przesyłowych dla poszczególnych mediów,
- infrastruktura hydrotechniczna,
- infrastruktura terenów leśnych.

Mając na uwadze liczbę i skalę zdarzeń na terenie powiatu oraz wyniki czynności kontrolno-rozpoznawczych na przełomie kilku ostatnich lat przyjmuje się, że stan powyższej infrastruktury jest dobry i na bieżąco modernizowany. W 2023 r. z tytułu stanu infrastruktury nie odnotowano znaczącego zdarzenia na terenie pow. kluczborskiego.

Zabytki powiatu kluczborskiego istotne pod kątem możliwych zagrożeń to przede wszystkim 21 kościołów drewnianych, których głównym rodzajem zagrożenia związanym z ich funkcjonowaniem jest zagrożenie pożarem. Pod względem architektonicznym drewniane świątynie dzielą się na dwie grupy: o konstrukcji zrębowej (ściany wznoszono z poziomo układanych bali) oraz o konstrukcji szkieletowej (szkielet z drewna wypełniano gliną lub cegłą). Na ziemi kluczborskiej znacząca większość drewnianych kościołów ma konstrukcję zrębową.



Drewniane kościoły na terenie pow. kluczborskiego (podział na gminy):

GMINA BYCZYNA:

- Biskupice (kościół rzym.-kat. filialny, pw. św. Jana Chrzciciela, XVII w.),
- Gołkowice (kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany, 1766-67 r.),
- Jakubowice (kościół ewangelicki, pw. MB Królowej Polski, drewniany, XVII w.),
- Miechowa (kościół filialny pw. św. Jacka),
- Proślice (kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, drewniany, 1531 r.).

GMINA KLUCZBORK:

- Bąków (kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP),
- Ligota Górna (kaplica cmentarna),
- Maciejów (kościół ewangelicki).

GMINA WOŁCZYN:

- Brzezinki (kościół filialny pw. Narodzenia NMP, drewniany 1550 r.),
- Gierałcice (kościół ewangelicki, XVII w.),
- Komorzno (kościół filialny pw. św. Jadwigi, 1753 r.),
- Krzywiczyny (kościół parafialny pw. św. Trójcy, 1623 r.),
- Rożnów (kościół filialny pw. św. Trójcy, 1788 r.),
- Świniary Wielkie (kościół filialny p.w. św. Bartłomieja),
- Wierzbica Dolna (kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża, 1698 r.),
- Wierzbica Górna (kościół filialny pw. Św. Jacka).

GMINA LASOWICE WIELKIE:

- Chocianowice (kościół pw. Nawiedzenia NMP, 1662 r.),
- Laskowice (kościół filialny pw. św. Wawrzyńca, 1686 r.),
- Lasowice Małe (kościół filialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XVII w.),
- Lasowice Wielkie (kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, 1599 r.),
- Wędrynia (kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela).

2.1.4. Zagrożenia z obszarów sąsiadujących, objętych prawem górnictwem, lotnictwem, morskim, wodnym, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz z poligonów i terytoriów państw sąsiednich.

- zagrożenia na obszarach sąsiadujących: brak znaczących zagrożeń na terenach gmin sąsiednich,



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



- zagrożenia na obszarach objętych prawem górnictwem: brak tego typu obszarów na terenie pow. kluczborskiego,
- zagrożenia na obszarach objętych prawem lotnictwem: brak tego typu obszarów na terenie pow. kluczborskiego,
- zagrożenia na obszarach objętych prawem morskim: brak tego typu obszarów na terenie pow. kluczborskiego,
- zagrożenia na obszarach objętych prawem wodnym: zagrożenia związane z występowaniem na terenie pow. kluczborskiego cieków i zbiorników wodnych oraz budowli hydrotechnicznych (zagrożenia powodziowe oraz utonięcia)
- zagrożenia w górach i na terenach narciarskich: brak tego typu obszarów na terenie pow. kluczborskiego,
- zagrożenia na obszarze poligonów: brak tego typu obszarów na terenie pow. kluczborskiego,
- zagrożenia na terytorium państw sąsiednich: pow. kluczborski nie graniczy bezpośrednio z terytorium innego państwa.



2.1.5. Liczba i skala zdarzeń na terenie pow. kluczborskiego w 2023 r.

Rodzaj zdarzenia	Ilość zdarzeń	Czas interwencji (godz.)	Straty w mieniu (tyś. zł)	Wartość uratowana (tyś. zł)
Pożary	217	318,6	4923,9	42856
Miejskowe zagrożenia	580	613,4	4413,9	2305
Razem	797	932	9337,8	45161

2.2. CZĘŚĆ ANALITYCZNO-KALKULACYJNA.

2.2.1. Stopień zagrożenia gminy.

GMINA KLUCZBORK

Stopień zagrożenia gminy (wypadkowy)	Przedziały wartości wskaźnika zagrożenia gminy H_G
Z_{IG}	(3,4÷3,83)
Z_{IIG}	(3,83÷4,96)
Z_{IIIG}	(4,96÷7,08)
Z_{IVG}	(7,08÷12,75)
Z_{VG}	(12,75÷17)

GMINA BYCZYNA

Stopień zagrożenia gminy (wypadkowy)	Przedziały wartości wskaźnika zagrożenia gminy H_G
Z_{IG}	(3,4÷3,83)
Z_{IIG}	(3,83÷4,96)
Z_{IIIG}	(4,96÷7,08)
Z_{IVG}	(7,08÷12,75)
Z_{VG}	(12,75÷17)

GMINA WOŁCZYN

Stopień zagrożenia gminy (wypadkowy)	Przedziały wartości wskaźnika zagrożenia gminy H_G
Z_{IG}	(3,4÷3,83)
Z_{IIG}	(3,83÷4,96)
Z_{IIIG}	(4,96÷7,08)
Z_{IVG}	(7,08÷12,75)
Z_{VG}	(12,75÷17)

GMINA LASOWICE WIELKIE



Stopień zagrożenia gminy (wypadkowy)	Przedziały wartości wskaźnika zagrożenia gminy H_G
Z_{IG}	(3,4÷3,83)
Z_{IIG}	(3,83÷4,96)
Z_{IIIG}	(4,96÷7,08)
Z_{IVG}	(7,08÷12,75)
Z_{VIG}	(12,75÷17)

2.2.2. Stopień zagrożenia powiatu kluczborskiego.

Stopień zagrożenia powiatu (wypadkowy)	Przedziały wartości wskaźnika zagrożenia powiatu H_G
Z_{IP}	(3,4÷3,83)
Z_{IIP}	(3,83÷4,96)
Z_{IIIP}	(4,96÷7,08)
Z_{IVP}	(7,08÷12,75)
Z_{VPI}	(12,75÷17)

2.3. CZĘŚĆ OPISOWA.

2.3.1. Liczba ludności (Urząd Statystyczny w Opolu: stan na 2023 r.).

Na łączną liczbę 61462 mieszkańców powiatu kluczborskiego przypada:

Gmina Kluczbork: 34 158 mieszkańców, Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Wołczyn: 12 270 mieszkańców, Z_{II} – małe zagrożenie,
Gmina Byczyna: 8 661 mieszkańców, Z_I – bardzo małe zagrożenie,
Gmina Lasowice W.: 6 373 mieszkańców, Z_I – bardzo małe zagrożenie.

2.3.2. Zagrożenia związane z rodzajem zabudowy.

2.3.2.1. Rodzaj zabudowy.

Rodzaj zabudowy na terenie pow. kluczborskiego poza miastami to przede wszystkim budownictwo niskie, jednorodzinne, charakterystyczne dla gmin rolniczo usługowych (zabudowa luźna). W miastach (Kluczbork, Wołczyn, Byczyna) dominuje budownictwo osiedlowe (bloki, kamienice) z budynkami zaliczanymi do średniowysokich (zabudowa zwarta). Realne zagrożenie powstania pożaru o dużych rozmiarach dla miast (Kluczbork, Wołczyn, Byczyna) stwarza charakterystyczna zwarta i stara zabudowa.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,



Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_{II} – małe zagrożenie.

2.3.2.2. Palność konstrukcji budynków.

Na terenie powiatu kluczborskiego, we wszystkich czterech gminach porównywalnie, udział budynków o konstrukcji palnej waha się na poziomie 30%.

Na udział 30% przedmiotowych budynków składają się przede wszystkim:

- drewniane budynki gospodarcze na terenach wiejskich (stodoły, magazyny),
- drewniane domy mieszkalne (stare i nowe),
- 21 kościołów klasy „0” o konstrukcji w całości drewnianej,
- gród rycerski na terenie gm. Byczyna (charakterystyczny obiekt, w którym ze względu na drewnianą konstrukcję całości budowli występuje duże zagrożenie pożarem).

Zdecydowana większość budynków na terenie pow. kluczborskiego posiada drewnianą więźbę dachową.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie.

2.3.2.3. Wysokość budynków.

Ze względu na charakter wszystkich gmin pow. kluczborskiego (trzy gminy miejsko-wiejskie i jedna wiejska), zdecydowana większość wszystkich budynków to budynki niskie. Na terenie trzech miast (Kluczbork, Byczyna, Wołczyn) występują nieliczne budynki średniowysokie, w pozostałych miejscowościach tylko budynki niskie.

Brak budynków wysokich i wysokościowych.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_{II} – małe zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_{II} – małe zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{II} – małe zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_I – bardzo małe zagrożenie.



2.3.2.4. Kategoria zagrożenia ludzi.

Na terenie gm. Lasowice Wielkie (gmina wiejska), ze względu na kategorię zagrożenia ludzi, wyróżniamy głównie budynki mieszkalne ZL IV oraz niewielką ilość budynków użyteczności publicznej ZL III o małej kubaturze (szkoły, budynek urzędu gminy, budynki administracyjne firm). Niewiele sklepów wielkopowierzchniowych ZL I.

W pozostałych trzech gminach pow. kluczborskiego (gminy miejsko-wiejskie), głównie na terenie miast (Kluczbork, Wołczyn, Byczyna) wyróżniamy znaczną liczbę budynków użyteczności publicznej ZL III (urzędy, szkoły, biurowce) oraz stosunkowo niewielką ilość budynków zakwalifikowanych jako ZL I, ZL II, ZL V.

Budynki ZL I, ZL II, ZL V na terenie pow. kluczborskiego to głównie:

- ZL I (przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będących ich stałymi użytkownikami): kościoły, hale sportowe i sportowo-widowiskowe, lokale gastronomiczne, sklepy wielkopowierzchniowe,
- ZL II (przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się):
 - Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Wołczyńska 25,
 - Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku filia przy ul. Sienkiewicza 20a,
 - Stobrawskie Centrum Seniora, 46-200 Kluczbork, ul. Strzelecka 51,
 - Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23,
 - CENTRUM LECZENIA KRĘGOSŁUPA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 21,
 - przedszkola, żłobki, domy dziecka,
- ZL V (budynki zamieszkania zbiorowego) – hotele, internaty.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska):	Z _{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska):	Z _{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska):	Z _{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie.

2.3.3. Zagrożenia związane z funkcjonowaniem zakładów przemysłowe, w tym zakładów mogących powodować powstanie poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie pow. kluczborskiego, większość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych to małe jednostki przemysłowe, przemysłowo-handlowe lub handlowo-usługowe.

Obszarami o największej koncentracji przemysłu w powiecie są miasta Kluczbork oraz Wołczyn, gdzie znajdują się najbardziej znaczące zakłady przemysłowe oraz obiekty magazynowe.



2.4. Analiza występowania zakładów stwarzających zagrożenie poza swoim terenem.

Na terenie pow. kluczborskiego nie funkcjonują zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR). Obecnie na terenie pow. kluczborskiego funkcjonuje jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR). W trakcie sporządzania analizy prowadzone są również czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie Lesaffre Polska S. A., ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn, ponieważ w grudniu 2023 KP PSP w Kluczborku otrzymała informację o zakwalifikowaniu zakładu do ZZR. Na terenie zakładu znajduje się kilka substancji niebezpiecznych: Skin Corr. 1B, H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. STOT SE 3, H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Aquatic Acute 1, H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Woda amoniakalna na terenie zakładu magazynowana jest w czterech zbiornikach o łącznej pojemności 182,30 m³. Na podstawie przedłożonego w trakcie kontroli WIOŚ oświadczenia dotyczącego stanu magazynowego substancji niebezpiecznych, w dniu rozpoczęcia kontroli na terenie zakładu znajdowało się 101,1 T wody amoniakalnej 25%. Na terenie zakładu znajdują się cztery zbiorniki o łącznej pojemności 182,3 m³.

Na terenie pow. kluczborskiego brak jest portów rzecznych.

Lp.	Nazwa i adres obiektu	ZDR/ZZR/inny stwarzający zagrożenie poza swoim terenem	Obiekt wielkokubaturowy [TAK/NIE]	Rodzaj zagrożenia (np. pożarowe, wybuchowe, chemiczne, toksyczne, radiologiczne)	Uwagi
1.	SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów, ul. Krocymiech 38 Zakład Kluczbork w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 4, 46-200 Kluczbork	ZZR	TAK	zagrożenie dla środowiska wodnego (substancje niebezpieczne dział E)	-----
2.	Lesaffre Polska S. A., ul. Dworcowa 36, 46-250 Wołczyn	ZZR	TAK	Skin Corr. 1B, H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. STOT SE 3, H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Aquatic Acute 1, H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne	

Na podstawie obowiązujących przepisów, w dniu 15 listopada 2018 r. spółka SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów, ul. Krocymiech 38 pismem z dnia 31.10.2018 r. (aktualizacja 2023 r.), przekazała do tutejszej komendy „ZGŁOSZENIE ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA



POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ – Zakład Produkcyjny w Kluczborku, ul. Przemysłowa 4, 46-200 Kluczbork”.

**SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o., 32-500 Chrzanów ,
ul. Kroczymiech 38.**

Zakład Kluczbork w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa 4, 46-200 Kluczbork.

Główną działalnością SEPPELER Ocynkowni Śląsk Kluczbork jest cynkowanie ogniowe elementów o ciężarze do 20. ton w przeciągu 24 godzin oraz elementów do 2,8 metra szerokości (najszerza wanna w Europie).

Na terenie SEPPELER Ocynkowni Śląsk Kluczbork eksploatowana jest instalacja do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2. tony wyrobów stalowych na godzinę oraz instalacja do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych.

Cynkowanie ogniowe polega na zanurzeniu do ciekłego cynku odpowiednio przygotowanych konstrukcji stalowych i w wyniku procesu dyfuzji uzyskania stopowej powłoki cynkowej na powierzchni tych konstrukcji.

Objętość wanien procesowych:

L.p.	Proces	Ilość wanien	Objętość pojedynczej wanny [m³]	Łączna objętość wanien [m³]
1.	Odtłuszczanie	1	138,8	138,8
2.	Trawienie	5	138,8	694
3.	Płukanie	1	138,8	138,8
4.	Odtrawianie/ Usuwanie powłok	1	138,8	138,8
5.	Topnikowanie	1	138,8	138,8
6.	Suszenie	0	0	0
7.	Cynkowanie zanurzeniowe	1	130*	130
8.	Pasywacja	1	138,8	138,8
Suma		11	-	1518
Suma ilości/objętości wanien procesowych do powierzchniowej obróbki metali		8	-	1110,4



Suma ilości/ objętości wszystkich wanien do powierzchniowej obróbki metali	10	-	1388
--	----	---	------

Funkcjonowanie instalacji technologicznej wiąże się z potencjalną możliwością zanieczyszczenia powierzchni ziemi jedynie w sytuacjach awaryjnych wycieków substancji chemicznych (przede wszystkim roztworów kwasu solnego). Ewentualne zanieczyszczenie może nastąpić tylko w wyniku awaryjnego rozszczelnienia wanien procesowych. W celu maksymalnej ochrony powierzchni ziemi, hala w której znajdują się wanny do obróbki chemicznej, wyposażona jest w szczelną podłogę wykonaną z materiału odpornego na działanie kwasów, bez odprowadzenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zabezpieczona progami w celu uniknięcia wypływania rozlanych roztworów chemicznych i wyposażona w pomosty z materiałów chemoodpornych.

W takim układzie w przypadku rozszczelnienia którejkolwiek z wanien nie istnieje niebezpieczeństwo przedostania się roztworów chemicznych do kanalizacji lub bezpośrednio do ziemi. Ewentualnie rozlane roztwory są po odpompowaniu przekazane do zneutralizowania.

SPOSÓB SKŁADOWANIA (magazynowanie) substancji niebezpiecznych.

- Magazynowanie substancji chemicznych stosowanych w instalacji odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach magazynowych lub bezpośrednio w hali produkcyjnej w szczelnych opakowaniach producenta, na szczelnej chemo- i wodoodpornej nawierzchni. Magazyn chemiczny posiada podłogę betonową wyłożoną materiałem wodoodpornym i chemoodpornym.
- Środki chemiczne magazynowane są w pojemnikach o pojemności do 1m³ włącznie, nieobjętych rygorami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.04.2002 r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących i żrących (Dz. U. 2002r., nr 63, poz. 572).
- W instalacji brak zbiorników magazynowych ścieków lub substancji chemicznych. W szczególności brak zbiornika magazynowego kwasu solnego technicznego, co jest standardowo praktykowane w typowych instalacjach cynkowania ogniowego. Kwas solny techniczny dostarczany jest cysternami drogowymi i wypompowywany bezpośrednio do wanien procesowych. Ewentualne zanieczyszczenie może nastąpić tylko podczas rozładunku w wyniku awaryjnego rozszczelnienia połączenia. W celu maksymalnej ochrony powierzchni ziemi zaprojektowano odnośne zabezpieczenia – połączenia hydrauliczne odbywają się nad tacą zabezpieczającą, szczelną,



wykonaną z materiału odpornego na działanie kwasów, bez odprowadzenia do kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zabezpieczona progami w celu uniknięcia wypływania rozlanych roztworów chemicznych. Ewentualne wycieki należy odpompować i przekazać do zneutralizowania.

- Magazynowanie odpadów odbywa się w wyznaczonych pomieszczeniach oraz w specjalnych kontenerach przystosowanych do magazynowania określonych rodzajów odpadów, na szczelnej chemo- i wodoodpornej nawierzchni – zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego.
- W zakładzie nie są stosowane paliwa płynne, mogące stanowić w sytuacji awaryjnej potencjalne źródło zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Wykaz maksymalnych ilości oraz kategorie i rodzaje stosowanych substancji niebezpiecznych, które mogą znajdować się na terenie Seppeler Ocynkowni Śląsk Kluczbork przedstawiono w tabeli stanowiącej **załącznik nr 1** do dokumentu.

Szczegółowe dane dotyczące właściwości (charakterystykę fizykochemiczną, pożarową i toksykologiczną) oraz sposobu postępowania z substancjami znajdują się w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych.

2.5. Analiza występowania innych dużych zakładów produkcyjnych na terenie pow. Kluczborskiego.

CEDROB SA Wytwórnia Pasz CEDROB w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa.

W wytwórni produkuje się mieszanki paszowe dla zwierząt hodowlanych na bazie surowców roślinnych. Na terenie zakładu poza budynkami produkcyjnymi mieszalni pasz zlokalizowane są obiekty stanowiące zaplecze zakładu: magazyn surowców do produkcji, magazyn na pasze workowane wraz z kotłownią, punkt rozładunkowy, zespół magazynów silosowych zbóż, budynek administracyjno-biurowy, suszarnia zboża. Na terenie zakładu może występować zagrożenie wybuchem w związku z występowaniem palnych pyłów wybuchowych (pył produktów paszowych), który występuje podczas transportu oraz zsypu w:

- przenośnikach łańcuchowych,
- zbiornikach (zsyp),
- komorze zsypu.

Na terenie zakładu znajduje się park magazynowy 12 nadziemnych zbiorników gazu płynnego LPG, o pojemności 6400 l każdy, na potrzeby technologii Wytwórni Pasz. Zabezpieczenie zakładu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

- zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 540 m³,
- pompownia zasilająca hydranty zewnętrzne w ilości 4 szt. zapewniające minimalną wydajność na poziomie 30 dm³/s.



ASPOCK AUTOMOTIVE Polska Sp. z o.o., 46-320 Praszka, ul. Curie-Skłodowskiej 5/20, Zakład Produkcyjny w Ligocie Dolnej, ul. Przemysłowa.

Obiekt fabryki to hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurową (podział na strefy ppoż.). W części produkcyjno-magazynowej prowadzona jest produkcja i montaż lamp samochodowych oraz ich magazynowanie przed wysyłką. W 2022 roku odebrano naziemny zbiornik przeciwpożarowy zasilający hydranty na terenie zakładu.

Marcegaglia Poland Sp. z o.o., 46-320 Praszka, ul. Kaliska 72.

Obiekty fabryki to niewielki biurowiec oraz hale produkcyjno-magazynowe. Zakład produkuje rury stalowe. W roku 2020 na terenie zakładu wykonano instalację zbiornikową gazów technicznych azotu i wodoru. Gazy te służą jako gazy osłonowe w cyklu produkcyjnym wewnątrz hali. Zasilanie zbiorników z autocystern.

Parametry zbiornika na wodór:

- ciśnienie robocze: 50 bar,
- pojemność: 50 000 l brutto,
- wysokość: 10,8 m,
- średnica: 2,8 m.

Lesaffre Polska S.A. z siedzibą w Wołczynie.

Podstawowy rodzaj produkcji: produkcja drożdży piekarskich, działalność handlowa hurtowa i detaliczna, produkcja rolnicza. Niebezpieczeństwo ze strony używanych w zakładzie substancji niebezpieczniejszych jest ograniczone poprzez zastosowanie szeregu zabezpieczeń. Magazyn surowców płynnych zlokalizowany jest na terenie otwartym, wyposażony został w misy awaryjne zapewniające zatrzymanie substancji w razie wycieku. Ewentualne opary substancji niebezpiecznych nie będą występowały w stężeniach śmiertelnych, ponieważ zlokalizowanie zbiorników na wolnym powietrzu zapewnia stały przewiew terenu magazynu.

W stosunku do substancji występujących w procesie technologicznym zastosowano zabezpieczenia zapewniające w przypadku wycieku natychmiastowe zamknięcie dopływu substancji oraz jej wtłoczenie do zbiornika wyjściowego. Dzięki temu ewentualny wyciek zostanie ograniczony do niewielkich rozmiarów, nie powodujących stężeń śmiertelnych. W wyjątkowych przypadkach wyciek taki może spowodować zagrożenie dla zdrowia pracowników przebywających w danym pomieszczeniu, które może zostać usunięte poprzez usunięcie pracowników z zagrożonej strefy oraz przewietrzenie pomieszczenia.

8 grudnia 2023 r. KP PSP w Kluczborku otrzymała informację o zakwalifikowaniu zakładu do ZZR. Czynności kontrolno-rozpoznawcze są prowadzone. Zakład nie



przedłożył jeszcze żadnych dokumentów związanych z zakwalifikowaniem go po kontroli WIOŚ Opole.

Substancje niebezpieczne wykorzystywane w procesie technologicznym zakładu oraz sposób ich składowania/magazynowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa urządzenia	Dział/Lokalizacja	Urządzenie	Nr fabryczny / Rok budowy	Pojemność zbiornika [m3]	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC46M	LKS	Zbiornik wody amoniakalnej 25%	27/36/1996	45	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC46M	LKS	Zbiornik wody amoniakalnej	27/37/1996	45	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC46M	LKS	Zbiornik magazynowy wody amoniakalnej (magazyn surowców płynnych za TO2	27/38/1996	45	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC46M	LKS	Zbiornik wody amoniakalnej	27/41/1996	45	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC75M	GZU	Zbiornik magazynowy na sodę 3%	27/50/2002		Fermentacja
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC46M	LKS	Zbiornik na sodę 50%	27/48/1980	45	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC46M	LKS	Zbiornik na sodę 20%	27/49/1980	45	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC15M	LKS	Nitrades	27/51	15	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC15M	LKS	Nitrades	27/52	15	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC40M	LKS	Zbiornik kwasu siarkowego 95%	001/1991	40	
ZBIORNIK BEZCIŚNIENIOWY MAC40M	LKS	Zbiornik kwasu fosforowego 75,6%	002/1991	40	



FAMUR FAMAK S.A. w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, 46-200 Kluczbork.

Profil działalności zakładu to produkcja i montaż konstrukcji stalowych i maszyn. Na terenie zakładu w procesach technologicznych wykorzystuje się materiały kwalifikowane do niebezpiecznych pożarowo:

- acetylen,
- propan-butan,
- gaz techniczny „APACHI” (gaz skroplony, produkt skrajnie łatwopalny, tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem),
- farby i rozpuszczalniki.

Na terenie zakładu występuje zagrożenie wybuchem, ograniczone do następujących pomieszczeń:

- mieszalni farb i lakierów,
- magazynu farb i lakierów,
- rozprężalni gazu propan-butan,
- instalacji zasilania acetylenem,
- malarni zlokalizowanych na wydzielonych terenach produkcyjnych,
- urządzeń do obróbki strumieniowej,
- linii wstępnego oczyszczania materiałów.

Polskie Młyny S.A. Zakład w Kluczborku ul. Młyńska 8.

Producent mąki. W procesie produkcyjnym i magazynowym występuje zagrożenie pożarowe i wybuchowe.

Sieć handlowo-usługowa.

Sieć handlowa i usługowa na terenie powiatu jest dość dobrze rozwinięta i zaspakaja potrzeby mieszkańców. Sklepy wielkopowierzchniowe oraz zdecydowana większość sklepów spożywczych i specjalistycznych oraz zakładów usługowych zlokalizowana jest na terenach miejskich. Na terenach wiejskich zdecydowanie dominują małe sklepy spożywczo-przemysłowe.

W roku 2012 na peryferiach miasta Kluczborka, oddano do użytku centrum handlowe o nazwie „Galeria Miodowa”. Obiekt ten, to 1-kondygnacyjny budynek o wysokości 6,40 m. Zabudowa centrum obejmuje 12470,13 m², powierzchnia użytkowa to 10322,25 m² a kubatura 74684,11m³. Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania zaliczono do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, łącznie może przebywać w nim 1869 osób (zgodnie z dokumentacją projektową).

Centrum handlowe składa się z trzech funkcjonalnych części:



- Parku Handlowego posiadającego 5 lokali handlowych z wejściami bezpośrednio z zewnątrz,
- Galerii Handlowej z krytym pasażem,
- marketu spożywczego ALDI.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska):	Z _{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,
Gmina Buczyna (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie.

2.6. Zagrożenia związane z infrastrukturą komunikacyjną i transportową.

2.6.1. Drogi.

Na terenie pow. kluczborskiego brak jest dróg międzynarodowych i autostrad. Sieć dróg krajowych przebiegająca przez teren pow. kluczborskiego obejmuje:

- **DK nr 11** (Kołobrzeg – Bytom) przebiega z północy na południe pow. kluczborskiego przez terytorium trzech gmin (gm. Buczyna, gm. Kluczbork, gm. Lasowice Wielkie), a dokładnie przez miejscowości: Kostów, Gołkowice, Buczyna, Biskupice, Sarnów, Krzywizna, Gotartów, Kluczbork, Ligota Górna, Bąków, Ciarka,
- **S 11** (Bąków – Olesno) Przebieg od północnego wschodu powiatu kluczborskiego do miejscowości Olesno zabezpiecza KP PSP Kluczbork w kierunku województwa śląskiego od zjazdu Bąków do węzła Olesno, natomiast KP PSP Olesno zabezpiecza w kierunku woj. Opolskiego od zjazdu Łomnica do zjazdu Bąków.
- **DK nr 42** (Kamienna k. Namysłowa – Rudnik k. Starachowic), przebiega z zachodu na wschód pow. kluczborskiego przez terytorium dwóch gmin (gm. Wołczyn, gm. Kluczbork), a dokładnie przez miejscowości: Duczów Wielki, Wierzbica Górna, Ligota Wołczyńska, Wołczyn, Markotów Mały, Czaple Wolne, Kluczbork, Bogdańczowice, Biadacz, Przybkowice,
- **DK nr 45** (Zabełków k. Raciborza – Złoczew), przebiega z południa na zachód pow. kluczborskiego przez terytorium dwóch gmin (gm. Lasowice Wielkie, gm. Kluczbork), a dokładnie przez miejscowości: Trzebiszyn, Lasowice Wielkie, Jasienie, Kuniów, Kluczbork, Ligota Zamecka, Bogdańczowice, Biadacz, Przybkowice.



Ww. drogi krzyżują się w gm. Kluczbork, miasto Kluczbork. W 2020 roku zakończono budowę obwodnicy miasta Kluczborka, łączącą drogi krajowe nr 42 i 45.

Odcinki dróg wojewódzkich przebiegające przez teren pow. kluczborskiego:

- **DW nr 487** (Byczyna – Olesno), przebiega w północnej części powiatu na długości 7,56 km, teren gm. Byczyna,
- **DW nr 494** (Bierdzany – Bodzanowice), przebiega w południowej części powiatu na długości 11,11 km, teren gm. Lasowice Wielkie.

Natężenie ruchu wraz z węzłami komunikacyjnymi przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa/ Numer drogi	Natężenie	Odcinek [od km drogi do km drogi]	Węzeł komunikacyjny	Lokalizacja węzła komunikacyjnego [km drogi]	Uwagi
1.	DK nr 11	6055/dobę punkt pomiarowy Byczyna	462-475 Opatów- Byczyna	Byczyna	474	
		7937/dobę punkt pomiarowy Gotartów	475-489 Byczyna- Kluczbork	Kluczbork (przy Galerii Miodowej)	488	
		6029/dobę punkt pomiarowy Bąków	489-493 Kluczbork (obwodnica)	Ligota Górna (przy PROTEA)	492	
2.	DK nr 42	5184/dobę punkt pomiarowy Wołczyn	9-32 Domaszowice- Kluczbork	Ligota Dolna	32	
		8883/dobę punkt pomiarowy Kluczbork	32-37 Kluczbork	Ligota Górna (przy PROTEA)	36	
		3659/dobę punkt pomiarowy Biadacz	37-50 Kluczbork- Gorzów Śląski	-----	-----	
3.	DK nr 45	5688/dobę punkt pomiarowy Trzebiszyn	131-147 Bierdzany- Kluczbork	Kuniów	144	
		7452/dobę punkt pomiarowy Kluczbork	147-152 Kluczbork	Ligota Górna (przy PROTEA)	152	



Analiza miejsc niebezpiecznych, na których często dochodzi do wypadków na terenie pow. kluczborskiego:

- **DK nr 11:** na wysokości miasta Byczyna (47 zdarzeń), na wysokości wsi Ciarka (35 zdarzenia),
- **DK nr 45:** na wysokości wsi Lasowice Wielkie (41 zdarzeń), na wysokości wsi Kuniów (51 zdarzeń),

Powyższe informacje oparto na danych z systemu SWD-ST za okres od stycznia 2010 r. do grudnia 2023 r. Brak możliwości określenia pikietażu przy określeniu miejsca zdarzenia, ograniczono się do podania nazw miejscowości.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska):	Z _{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska):	Z _{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie.

2.6.2. Transport drogowy towarów niebezpiecznych.

Analiza materiałów niebezpiecznych przewożonych drogami pow. Kluczborskiego. Obecnie brak szczegółowych danych (ilość, trasa, czas przejazdu) o transporcie materiałów niebezpiecznych, brak danych wynika z braku obowiązku informowania właściwych miejscowo komend PSP o przewozie tego typu materiałów.

Na terenie każdej z czterech gmin powiatu kluczborskiego przyjmuje się niskie natężenie ruchu w transporcie towarów niebezpiecznych.

Ze względu na przebieg tras przewozowych najbardziej zagrożone są miejscowości Kluczbork, Wołczyn, Byczyna oraz wsie wzdłuż tras drogowych, którymi przewozi się towary niebezpieczne. Możliwości powstania zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych związane z przewozem materiałów niebezpiecznych transportem drogowym (trasy przewozu):

a) z Opola w kierunku Poznania (droga nr 45 i 11) przebiega przez miejscowości: Trzebiszyn, Lasowice Wlk., Jasienie, Kuniów, Kluczbork (ul. Opolska, M. Curie-Skłodowskiej, Pl. Niepodległości, Katowicka, Jagiellońska, Byczyńska), Ligota Zamecka, Ligota Górna, Gotartów, Krzywizna, Sarnów, Biskupice, Byczyna (ul. Kluczborska, Poznańska, Dworcowa, Słowackiego, Klonowa, Basztowa), Kostów;

b) z Gliwic w kierunku Wrocławia (droga nr 11 i 42) przebiega przez miejscowości: Ciarka, Bąków, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Kluczbork (ul. Byczyńska, Wołczyńska), Ligota Dolna, Czaple Wolne, Markotów, Wołczyn (ul. Kluczborska, Rynek, Namysłowska), Ligota Wołczyńska, Wierzbica Górna, Duczów.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,



Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{II} – małe zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_{II} – małe zagrożenie.

2.6.3. Szlaki kolejowe.

Miasto Kluczbork w gm. Kluczbork jest znaczącym węzłem kolejowym, w którym zbiegają się następujące główne linie kolejowe:

Linia nr 143 odcinek B: Lubliniec – Kluczbork,

Linia nr 143 odcinek C: Kluczbork – Oleśnica,

Linia nr 272 odcinek A: Kluczbork – Ostrów Wielkopolski ,

Linia nr 293: Jełowa – Kluczbork (szynobus).

Na terenie gm. Byczyna i gm. Wołczyn, przebiegają linie kolejowe o średnim natężeniu ruchu, spotykające się w węźle kluczborskim:

Linia nr 272 odcinek A: Kluczbork – Ostrów Wielkopolski (gm. Byczyna),

Linia nr 143 odcinek C: Kluczbork – Oleśnica (gm. Wołczyn).

Na terenie gm. Lasowice Wielkie, przebiega jedna czynna linia kolejowa o małym natężeniu ruchu (szynobus):

Linia nr 293: Jełowa – Kluczbork (szynobus),

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_{II} – małe zagrożenie.

2.6.4. Transport kolejowy towarów niebezpiecznych.

Analiza materiałów niebezpiecznych przewożonych liniami kolejowymi pow. kluczborskiego. Obecnie brak szczegółowych danych (ilość, trasa, czas przejazdu o transporcie materiałów niebezpiecznych. Obecnie przyjmuje się średnie natężenie ruchu w transporcie towarów niebezpiecznych w trzech gminach pow. kluczborskiego:

- gm. Kluczbork: ze względu na lokalizację węzła kolejowego obsługującego główne linie kolejowe,
- Linia nr 272 odcinek A: Kluczbork – Ostrów Wielkopolski (gm. Byczyna),
- Linia nr 143 odcinek C: Kluczbork – Oleśnica (gm. Wołczyn).



Brak transportu towarów niebezpiecznych obserwujemy w gm. Lasowice Wielkie. Na terenie gm. Lasowice Wielkie, przebiega jedna czynna linia kolejowa o bardzo małym natężeniu ruchu i służy do przewozu osób:

- Linia nr 293: Jełowa – Kluczbork (szynobus).

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_I – bardzo małe zagrożenie.

2.6.5. Lotniska oraz lądowiska dla śmigłowców.

Na terenie pow. kluczborskiego brak jest lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców. Każda z czterech gmin pow. kluczborskiego posiada jedno wyznaczone miejsce do lądowania śmigłowców LPR. Wszystkie cztery wyznaczone miejsca to boiska sportowe, niebędące lądowiskiem.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_I – bardzo małe zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_I – bardzo małe zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_I – bardzo małe zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_I – bardzo małe zagrożenie.

2.6.6. Szlaki wodne.

Na terenie powiatu kluczborskiego brak szlaków wodnych.

2.6.7. Transport rurociągami i gazociągami.

Na terenie pow. kluczborskiego brak rurociągów do transportu ropy naftowej.

Sieć gazociągów na terenie pow. kluczborskiego.

Łączna długość gazociągów na terenie pow. kluczborskiego:

- gazociągi wysokiego ciśnienia o łącznej długości 116 298 m,
- gazociągi średniego ciśnienia o łącznej długości 58 596 m,
- gazociągi niskiego ciśnienia o łącznej długości 61 582 m.

Gazociągi wysokiego ciśnienia.

Administratorem infrastruktury gazowniczej wysokiego ciśnienia na terenie pow. kluczborskiego jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. Wydajność gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie pow. kluczborskiego:



- 1) Tworóg – Komorzno nitka I – 150.000 m³/h
- 2) Tworóg – Komorzno nitka II – 150.000 m³/h
- 3) Kluczbork – Przywory – 150.000 m³/h.

Infrastruktura gazownicza wysokiego ciśnienia na terenie pow. kluczborskiego:

Gmina Kluczbork:

- fragment nitki głównej gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg – Komorzno nitka I (DN 500, PN 6,3 MPa),
- fragment nitki głównej gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg – Komorzno nitka II (DN 500, PN 6,3 MPa),
- gazociąg wysokiego ciśnienia (DN 500, PN 6,3 MPa), spięcie nitki I i II,
- odgałęzienie od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka I do stacji gazowej Krzywizna (DN 400, PN 6,3 MPa),
- odgałęzienie od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka I do stacji gazowej Kluczbork (DN 100, PN 6,3 MPa),
- odgałęzienie od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka II do stacji gazowej Bąków (DN 80, PN 6,3 MPa),
- fragment nitki głównej gazociągu Kluczbork – Przywory (DN 500, PN 6,3 MPa),

Łączna orientacyjna długość gazociągów w gminie Kluczbork – 40.589 m.

Gmina Byczyna:

- fragment nitki głównej gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg – Komorzno nitka I (DN 500, PN 6,3 MPa),
- fragment nitki głównej gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg – Komorzno nitka II (DN 500, PN 6,3 MPa),
- fragment odgałęzienia od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka I do stacji gazowej Byczyna (DN 100, PN 6,3 MPa).

Łączna orientacyjna długość gazociągów w gminie Byczyna – 11.317 m.

Gmina Wołczyn:

- fragment nitki głównej gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg – Komorzno nitka I (DN 500, PN 6,3 MPa),
- fragment nitki głównej gazociągu wysokiego ciśnienia Tworóg – Komorzno nitka II (DN 500, PN 6,3 MPa),
- fragment odgałęzienia od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka I do stacji gazowej Byczyna (DN 100, PN 6,3 MPa),



- fragment odgałęzienia od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka I kierunek Skałagi–Wołczyn–Namysłów (DN 100, PN 6,3 MPa, MOP 5,5MPa),
- odgałęzienie od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka I do stacji gazowej Wołczyn (DN 80, PN 6,3 MPa),
- odgałęzienie od gazociągu głównego Tworóg – Komorzno nitka I kierunek Bruny – Świniary (DN 200, PN 6,3 MPa),
- fragment nitki głównej gazociągu wysokiego ciśnienia Kluczbork – Przywory (DN 500, PN 6,3 Mpa).

Łącznia orientacyjna długość gazociągów w gminie Wołczyn – 51.549 m.

Gmina Lasowice Wielkie:

- fragment nitki głównej gazociąg przesyłowy Tworóg – Komorzno nitka I (DN 500, PN 6,3 MPa),
- fragment nitki głównej gazociąg przesyłowy Tworóg – Komorzno nitka II (DN 500, PN 6,3 Mpa).

Łącznia orientacyjna długość gazociągów w gminie Lasowice Wielkie – 12.843 m.

Gazociągi średniego i niskiego ciśnienia.

Administratorem infrastruktury gazowniczej średniego i niskiego ciśnienia na terenie pow. kluczborskiego jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu.

Infrastruktura gazownicza średniego ciśnienia na terenie pow. kluczborskiego:

- długość (bez przyłączy): 58 596 m.

Infrastruktura gazownicza niskiego ciśnienia na terenie pow. kluczborskiego:

- długość (bez przyłączy): 61 582 m.

Liczba przyłączy gazowych (ogółem): 3328 szt.

a) parametry gazociągów wysokiego ciśnienia.

Gazociągi							
Lp.	Lokalizacja (Punkt początkowy i końcowy na granicy pow.)	Rodzaj transportowanego gazu	Gazociąg niskociśnieniowy/ średnociśnieniowy/ wysokociśnieniowy/	Średnica gazociągu	Ciśnienie gazociągu	Wydajność gazociągu	Punkty newralgiczne przecinające gazociąg – naturalne oraz sztuczne (np. drogi, linie kolejowe, rzeki)
1.	Gazociąg Tworóg- Komorzno (I nitka) pkt. począt.: m. Ciarka, pkt. końcowy:	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	500	6,3 MPa	150 000 m ³ /h	1. DK nr 11 w m. Bąków. 2. DK nr 11 w m. Gotartów. 3. DK nr 42 i 45 pomiędzy Ligotą Górą, a Bogdańczowicami.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



	m. Komorzno						4. Linia kolejowa nr 143 w m. Bąków. 5. Linia kolejowa nr 272 w m. Gotartów. 6. Rzeka STOBRAWA w m. Bąków.
2.	Gazociąg Tworóg-Komorzno (II nitka) pkt. początk.: m. Ciarka, pkt. końcowy: m. Komorzno	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	500	6,3 MPa	150 000 m ³ /h	1. DK nr 11 w m. Bąków. 2. DK nr 11 w m. Gotartów. 3. DK nr 42 i 45 pomiędzy Ligotą Górna, a Bogdańczowicami. 4. Linia kolejowa nr 143 w m. Bąków. 5. Linia kolejowa nr 272 w m. Gotartów. 6. Rzeka STOBRAWA w m. Bąków.
3.	Odgałęzienie od gazociągu Tworóg-Komorzno (nitka I) do stacji gazowej KRZYWIZNA	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	400	6,3 Mpa	b.d.	BRAK
4.	Odgałęzienie od gazociągu Tworóg-Komorzno (nitka I) kierunek Bruny – Świniary	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	200	6,3 Mpa	b.d.	1. Drogi powiatowe.
5.	Odgałęzienie od gazociągu Tworóg-Komorzno (nitka I) do SG KLUCZBORK	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	100	6,3 MPa	b.d.	1. DK nr 11 w m. Kluczbork (obwodnica miasta).
6.	Odgałęzienie od gazociągu Tworóg-Komorzno (nitka I) do stacji gazowej BYCZYNA	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	100	6,3 MPa	b.d.	1. DK nr 11 w m. Byczyna (przejazd kolejowy). 2. Linia kolejowa nr 272 w m. Byczyna (przejazd kolejowy).
7.	Odgałęzienie od gazociągu Tworóg-Komorzno (nitka I) kierunek Skałagi - Wołczyn-Namysłów	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	100	6,3 MPa	b.d.	1. Północna część miasta Wołczyn. 2. Drogi powiatowe.
8.	Odgałęzienie od gazociągu Tworóg-Komorzno (nitka I) do stacji gazowej WOŁCZYN	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	80	6,3 MPa	b.d.	1. Miasto Wołczyn.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



9.	Odgąlenie od gazociągu Tworóg-Komorzo (nitka II) do stacji gazowej BĄKÓW	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	80	6,3 MPa	b.d.	BRAK
10	Gazociąg Kluczbork-Przywory pkt. początk.: m. Krzywizna, pkt. końcowy: m. N. Bogacica	gaz ziemny	gazociąg wysokociśnieniowy	500	6,3 MPa	150 000 m ³ /h	1. DK nr 42 pomiędzy Czaple Wolne, a Nowa Wieś. 2. Linia kolejowa nr 143 w m. Smardy Dolne. 3. Rzeka STOBRAWA pomiędzy Czaple Wolne, Markotów Duży.

Obiekty technologiczne wchodzące w skład instalacji do transportu gazu (lokalizacja, parametry).

Wysokie ciśnienie: > 1,6 MPa.

Średnie ciśnienie: od 1,6 Mpa do 0,1 Mpa.


Niskie ciśnienie: < 0,1 Mpa.

Stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe **I-STOPNIA** (redukcja z wysokiego na średnie) na terenie pow. kluczborskiego:


- stacja gazowa Bąków „Brzozowski” SP,
- stacja gazowa Bąków SRP,
- stacja gazowa Bąków SP,
- stacja gazowa Bogacica,
- stacja gazowa Kluczbork, ul. Byczyńska,
- stacja gazowa Buczyna, ul. Słoneczna,
- stacja gazowa Wołczyn, ul. Szymonowska.

Stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe II STOPNIA (redukcja z średniego na niskie) na terenie pow. kluczborskiego (przepływ >300 m³/h):

- stacja pomiarowo redukcyjna Kluczbork, ul. Jagiellońska,
- stacja pomiarowo redukcyjna Kluczbork, ul. Jana Pawła II,
- stacja pomiarowo redukcyjna Kluczbork, ul. Ossowskiego (przy BIEDRONCE),
- stacja pomiarowo redukcyjna Wołczyn, ul. Drzymały (teren gazowni),
- stacja pomiarowo redukcyjna Ligota Dolna, ul. Przemysłowa (MARCEGAGLIA),
- stacja pomiarowo redukcyjna Ligota Dolna, ul. Przemysłowa (OCYNKOWNIA),
- stacja pomiarowo redukcyjna Ligota Dolna, ul. Przemysłowa (CEDROB).

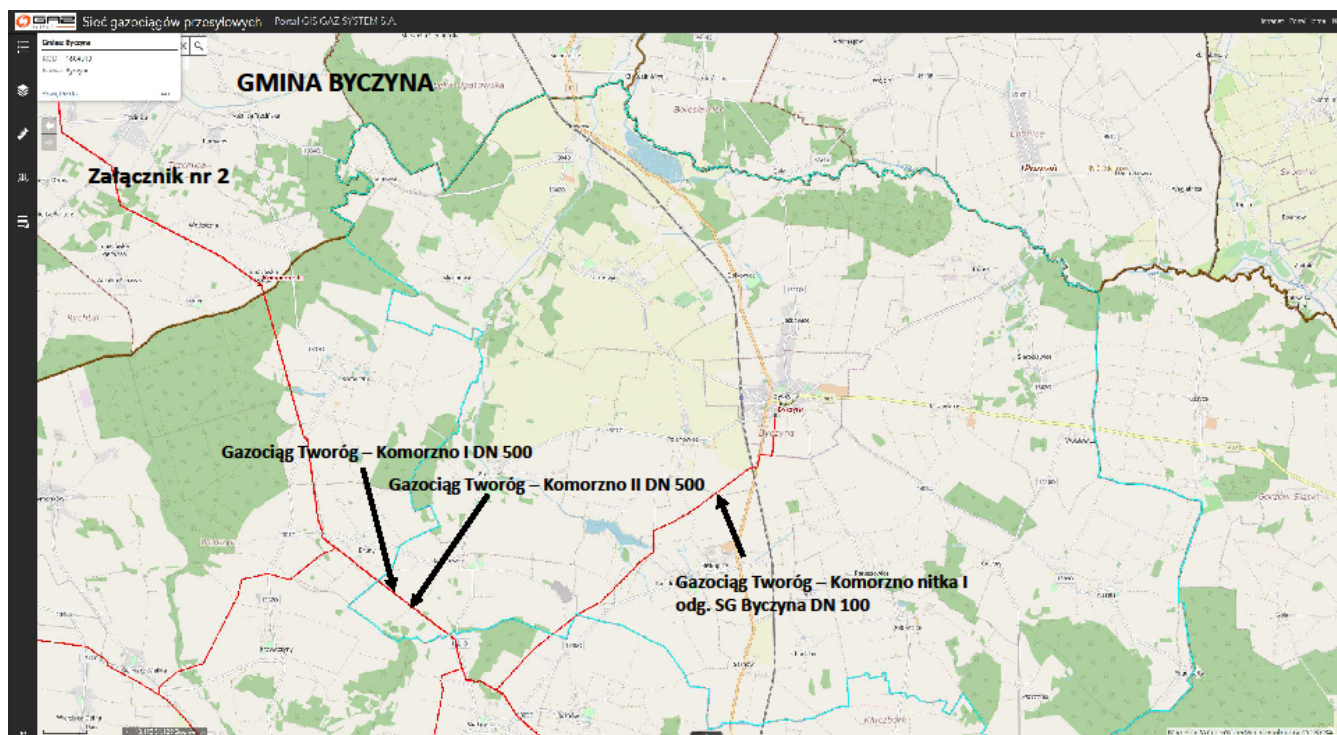

– przebieg gazociągów GMINA WOŁCZYN,

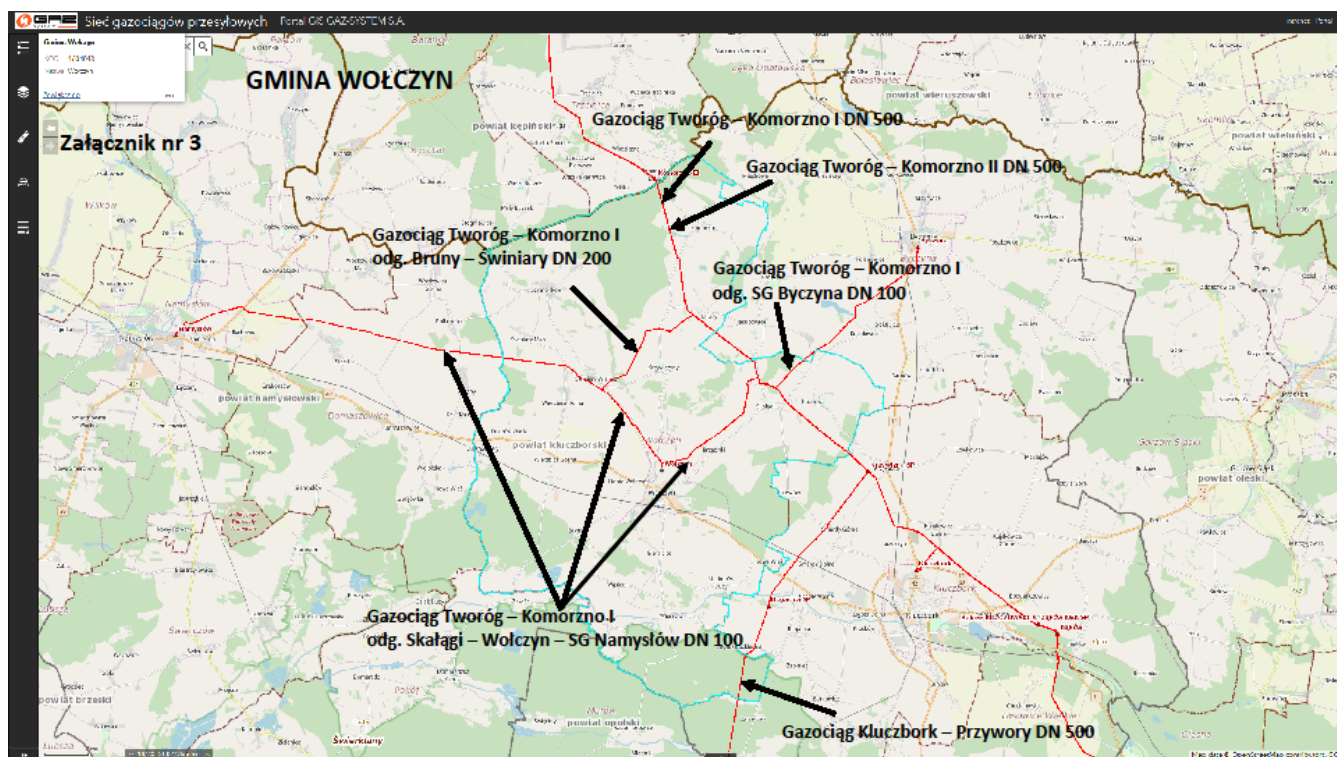


– przebieg gazociągów GMINA LASOWICE WIELKIE.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2023 rok

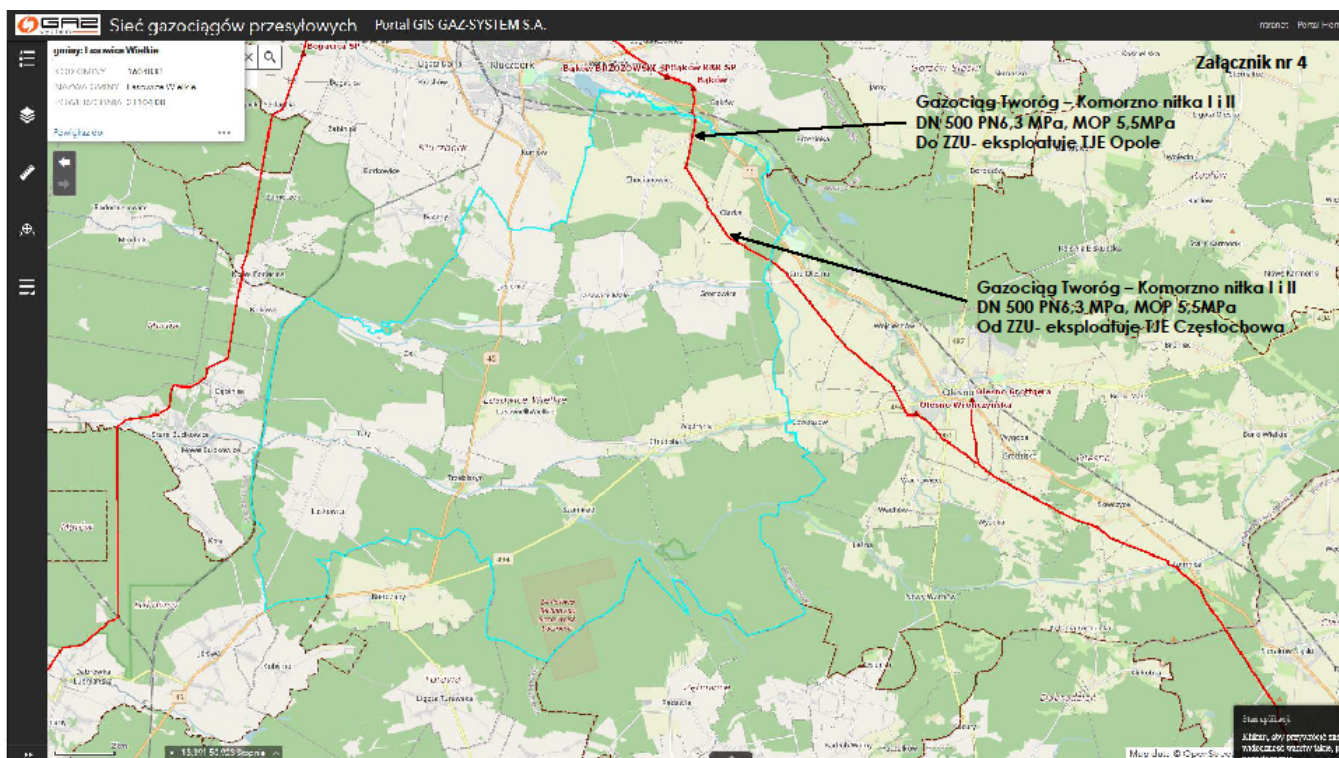

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie.

2.7. Zagrożenia związane z występowaniem na danym obszarze cieków i zbiorników wodnych lub budowli hydrotechnicznych (zagrożenia powodziowe oraz utonięcia).

2.7.1. Cieki i budowle hydrotechniczne (zagrożenie powodziowe).

a) najważniejsze informacje dotyczące rzek i zbiorników wodnych.

Lp.	Rzeka / zbiornik wodny	Max. przepływ/max. pojemność	Występujące budowle hydrotechniczne	Zagrożone miejscowości	Poldery	
					Lokalizacja	Infr. techn. oraz parametry



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



1.	Zbiornik Retencyjny Kluczbork	Łączny wydatek przepływów na budowli upustowej 30,30m ³ /s Poj. max. zbiornika 1683,0 tys. m ³	- zaporą czołową, dł. 2700 m, klasa budowli III, - budowla przelewowo-upustowa wys. piętrzenia 4,00m, klasa budowli III	Kluczbork, Ligota Dolna, Krasków, Wierzchy, Wąsice, Szum, Zawieść	-----	-----
2.	Zbiornik Retencyjny BISKUPICE-BRZÓZKI	Max. pojemność zbiornika z uwzględnieniem pojemności forsownej wynosi 865 tys. m ³ przy powierzchni zalewu 55,5 ha	- zaporą czołową - wieża przelewowo - upustowa	W przypadku wystąpienia awarii zapory zbiornika zagrożona jest miejscowość Proślice, położona poniżej zapory czołowej zbiornika	-----	-----
3.	Rzeka Stobrawa	Brak danych	Jaz w km 49+500 Krężel, Jaz w km 57+500 Ligota Dolna, Jaz w km 65+770 Bąków, Jaz w km 69+420 Bąków-Ciarka	Kluczbork, Ligota Dolna, Krasków, Wierzchy, Wąsice, Szum, Zawieść	-----	-----
4.	Rzeka Kluczborska Struga	Brak danych	Jaz w km 26+405 Gospodarstwo rybackie w Wąsicach,	Bogacica, Markotów Duży, Wierzchy, Wąsice, Zawieść	-----	-----
5.	Rzeka Wołczynka	Brak danych	----	Wołczyn	-----	-----
6.	Rzeka Budkowiczanka	Brak danych	-----	Wędrynia, Chudoba, Trzebiszyn, Tuły	-----	----
7.	Rzeka Proсна na terenie gm. Byczyna, pow Kluczborski przebiega w km 172+000 – 185+500 / wg. map ISOK /	Przepływy w korycie rzeki Prośny przyjęto w przekroju lokalizacji jazu Chrościn w km 172+100 - przepływ miarodajny $Q_{1\%} =$	Jaz Chrościn w km 172+100 (gm. Bolesławiec, woj. łódzkie) Jaz Kostów w km 175+ 700 (gm. Byczyna, woj. opolskie - własność	-----	-----	-----



		117,34 m ³ /s - przepływ kontrolny $Q_{0,3\%} = 146,86 \text{ m}^3/\text{s}$ Z uwagi na brak większych dopływów powyżej jazu Chróscin wielkości przepływów na terenie gm. Byczyna nie ulegają zmianie .	prywatna) Jaz Krupka w km 183+250 (gm. Łubnice , woj. łódzkie) Jaz Bezula w km 186+700 (gm. Gorzów Śląski , woj. opolskie)			
8.	Rzeka Pratwa	Brak danych	-----	Użytki zielone wsi Sarnów, Paruszowice, Gosław, Nasale	---	----

b) parametry budowli hydrotechnicznych:

Gmina Byczyna:

Zbiornik Retencyjny BISKUPICE - BRZÓZKI na rzece „PRATWIE” w km 14+250 - 16+800, grunty wsi Biskupice i Proślice.

Właściciel obiektu : Gmina Byczyna.

Użytkownik: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu .

Zbiornik powstał w wyniku budowy zapory w poprzek doliny rzeki Pratwy.

Parametry:

Szerokość zapory: 5,0 m.

Maksymalna wysokość zapory: 4,5 m .

Nachylenie skarpy odwodnej: 1:2.

Nachylenie skarpy odpowietrznej: 1:2.

Całkowita długość zapory: 540 m (w tym wysokość ponad 3,0 m).

Obiekt hydrotechniczny poza korytem dopływowym i odpływowym rzeki Pratwy obejmuje: zaporę czołową, budowlę przelewowo – upustowo, czaszę zbiornika.

Maksymalna głębokość wynosi $H = 3,43 \text{ m}$, co odpowiada normalnemu poziomowi piętrzenia 178,43 m. npm.

Gmina Kluczbork:

Zbiornik Retencyjny KLUCZBORK na rzece „STOBRAWA” w km 61+500.

Jest on jedynym, kompleksowym zabezpieczeniem miasta i gminy Kluczbork przed zalaniem, a w konsekwencji ochroną całego powiatu. Zbiornik usytuowany jest na wysokości wsi Ligoty Górnej w gminach Kluczbork i Lasowice Wielkie. Obiekt należy



do przedsięwzięć melioracji podstawowych i z punktu widzenia zadań gospodarki wodnej będzie między innymi: retencjonował wodę, transformował falę przeciwpowodziową, zapewni wodę do nawodnień rolniczych, zapewni wodę do ochrony przeciwpożarowej dla pobliskich wsi i obszarów leśnych, pozwoli na rozwój wypoczynku, sportów wodnych i wędkarstwa. Budowany zbiornik retencyjny ma zaporę ziemną dł. około 2,7 km z konstrukcją upustowo-przelewową w km 61+500 – rzeki Stobrawy, wyprofilowaną czaszę zbiornika, wyposażenie zbiornika w wodoszczelną przegrodę, wykonanie ujęcia wody do Młynówki.

Powierzchnia zalewu przy NPP : 56,30 ha.

Powierzchnia zalewu przy max PP : 57,70 ha.

Pojemność przy NPP : 1,10 mln m³.

Pojemność przy max PP : 1,68 mln m³.

Wysokość piętrzenia: 4,50 m.

długość i stan wałów przeciwpowodziowych – na terenie pow. kluczborskiego brak jest wałów przeciwpowodziowych, pozostałe elementy mające istotny wpływ na zagrożenie powodziowe na terenie pow. kluczborskiego – brak, analiza realnej groźby zalania i podtopień miejscowości lub obiektów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Realna groźba zalania i podtopień miejscowości lub obiektów na terenie pow. kluczborskiego jest niewielka. Przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych i nałożeniu się innych niesprzyjających czynników, zagrożonych jest około 10% powierzchni powiatu. Pochodną powodzi są podtopienia, które w powiecie kluczborskim mają mały zasięg oraz niosą dużo mniejsze zagrożenia. Największe zagrożenie notowane jest w czasie roztopów wiosennych (powódzie roztopowe).

Na obszarze powiatu kluczborskiego przyczynami powodzi, rozległych podtopień mogą być również intensywne opady atmosferyczne (powódzie opadowe), szczególnie w miesiącach maj – lipiec. Powiat Kluczborski jest zagrożony powodzią o charakterze lokalnym, która obejmuje małe zlewnie i spowodowaną opadami nawałnymi o dużej intensywności, zwanymi potocznie „oberwaniem chmury”. Największe zagrożenie powodziowe występuje od południowego wschodu tzn. od źródeł Stobrawy, a jest to związane z ukształtowaniem terenu – różnica wysokości około 80 metrów. Zagrożone powodzią są również obszary o wysokim poziomie wód gruntowych, na których nawet niezbyt intensywne deszcze mogą spowodować liczne podtopienia, a w konsekwencji zalanie piwnic lub parterów domów. Podtopienia mogą być również spowodowane ograniczeniem naturalnej retencji gruntowej przez utwardzanie nawierzchni i niewydolnością lub niesprawnością kanalizacji na terenach zurbanizowanych.

Rejony pow. kluczborskiego najbardziej zagrożone podtopieniami:



Gm. Kluczbork: Kluczbork – Rzeka Stobrawa ul. Strzelecka, Słoneczna, Korfanteo 20 budynków mieszkalnych/ 80 osób, ul. Księcia Poniatowskiego 14 budynków mieszkalnych / 60 osób, ul. Generała Bema 7 budynków mieszkalnych/25 osób. Miejscowość Krężel 12 budynków mieszkalnych /50 osób. To samo w przypadku awaryjnego zrzutu wody ze zbiornika retencyjnego Kluczbork. Rów R-K Kluczbork ul. Klasztorna, Kujakowicka, Gniazdowskiego, Kossaka 41 budynków mieszkalnych/ 170 osób, Rów R-B Miejscowość Krzywizna 12 budynków mieszkalnych /50 osób.

Gm. Wołczyn: Rzeka Stobrawa: Wierzchy 7 budynków mieszkalnych / 40 osób Szum 5 budynków mieszkalnych / 30 osób, Rzeka Kluczborska Struga: Wąsice 3 budynki mieszkalne / 20 osób, Markotów Cygany 6 budynków mieszkalnych / 20 osób, Brynica Markowe 2 budynki mieszkalne / 12 osób, Rzeka Wołczyński Strumień: Wołczyn może podtapiać ul. Kościuszki spowodować zalanie ogródków działkowych i basen miejski.

Gm. Byczyna: Rzeka Pratwa: Gosław 3 budynki mieszkalne /8 osób, Paruszowice 2 budynki mieszkalne /6 osób, Sarnów 5 budynków mieszkalnych /18 osób, Proślice 2 budynki mieszkalne /7 osób, Ciecierzyn 2 budynki mieszkalny /6 osób. Rzeka Jaśkowska Woda: Jaśkowice 12 budynków mieszkalnych / 36 osób, Rzeka Prosna: Gołkowice 2 budynki mieszkalne / 8 osoby. przy Cyrance w Kostowie.

Gm. Lasowice Wielkie: Rzeka Bogacica: Gronowice 2 budynki mieszkalne/6 osób, Lasowice Małe 2 budynki mieszkalne /12 osób, rzeka Budkowiczanka: Tuły 2 budynki mieszkalne /6 osób, w skutek nawalnych opadów deszczu w gminie mogą lokalnie wystąpić podtopienia budynków mieszkalnych i użytków rolnych poprzez spływ wody z okolicznych położonych na wzniesieniach miejscowości – Lasowice Wielkie 4 budynki mieszkalne /14 osób.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska):	Z _{II} – małe zagrożenie.

2.7.2. Cieki i zbiorniki wodne (zagrożenie utonięciami).

Największe zagrożenie utonięciami stwarza zlokalizowany na terenie gm. Kluczbork (ok.57ha) Zbiornik Retencyjny „KLUCZBORK” na rzece „STOBRAWA”. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika oraz jego położenie (bezpośrednie sąsiedztwo miasta Kluczbork) sprawiają, że zbiornik ten jest atrakcyjnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miasta Kluczborka i okolicznych wsi o każdej porze roku.



Zagrożenie utonięciami stwarza również zbiornik retencyjny „BISKUPICE-BRZÓZKI” na rzece „PRATWIE”, zlokalizowany na terenie gm. Byczyna. Obserwuje się umiarkowany ruch turystyczny i żeglugowy.

Na terenie gmin Wołczyn i Lasowice Wielkie występują tylko bardzo małe zbiorniki wodne, wolne od ruchu turystycznego.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska):	Z _{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska):	Z _I – bardzo małe zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska):	Z _{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska):	Z _I – bardzo małe zagrożenie.

2.7.3. Zagrożenia związane z występowaniem na danym terenie obszarów leśnych.

Sumaryczna powierzchnia kompleksów leśnych na obszarze powiatu kluczborskiego z rozgraniczeniem na lasy państwowe i niepaństwowe.

PGL Lasy Państwowe na terenie pow. kluczborskiego:

– Nadleśnictwo Olesno:	5 529 ha
– Nadleśnictwo Namysłów:	3 558,76 ha
– Nadleśnictwo Kluczbork:	12 896, 30 ha
– Nadleśnictwo Turawa:	1 241,74 ha
SUMA:	23 225,80 ha

Typy podmiotów będących właścicielami obszarów leśnych (z wyłączeniem Skarbu Państwa) na terenie pow. kluczborskiego:

– osoby fizyczne:	544,37 ha
– mienie komunalne gmin:	174,85 ha
– rolnicze spółdzielnie produkcyjne:	7,13 ha
– partie i stowarzyszenia:	10,38 ha
– spółki handlowe:	65,23 ha
– kościoły:	0,52 ha
– LZD w Siemianicach:	2 440,09 ha
SUMA:	3 242,57 ha

Obiekty mające wpływ na powstanie i rozwój pożaru na terenie kompleksu leśnego, a także elementy jego zabezpieczenia.

Zagrożenie pożarami lasów:

Lp.	Właściciel/ Zarządca kompleksu leśnego (nadleśnictwo, obręb)	Kategoria zagrożenia	Powierzchnia kompleksu	Obiekty mające wpływ na powstanie i rozwój pożaru na terenie kompleksu leśnego (np. drogi, linie kolejowe, składowiska mat. palnych/wybuchowych, miejsca wypoczynku, miejsca rozpalania ognisk, torfowiska)
-----	--	----------------------	------------------------	---



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



		ia poża rowe go lasu	leśnego [ha]	Nazwa	Parametry (np. lokalizacja wg oddziałów leśnych, długość linii kolejowej)
1.	Nadleśnictwo Namysłów- obręb Wołczyn	II	3558,76	Linia kolejowa Kluczbork- Namysłów	Powierzchnia zagrożona 24 ha oddział 218
2.	Nadleśnictwo Turawa	I	1241,74	Linia kolejowa- Opole- Kluczbork	
				Droga nr 45 Kluczbork- Opole	
3.	Nadleśnictwo Kluczbork	II	12896,3	Linia Kolejowa Wrocław- Kalety przechodząca przez wieś Bąków	Zabezpieczone zmineralizowanymi pasami przeciwpożarowymi.
				Linia kolejowa Kluczbork- Opole przechodząca przez Bażany, Tuły i Zameczek.	Zabezpieczone zmineralizowanymi pasami przeciwpożarowymi.
4.	Nadleśnictwo Olesno	II	5529	Linie kolejowe: Wrocław- Olesno, Kluczbork-Zębówice- Fosowskie.	
				Drogi Krajowe nr 11 Olesno- Poznań,	Drogi Krajowe wraz z Wojewódzkimi i dojazdami lokalnymi tworzą gęstą siatkę dróg na terenie nadleśnictwa.
5.	Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach- jednostka badawczo rozwojowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.		2440,09		

Lp.	Właściciel/ Zarządca kompleksu leśnego (nadleśnictwo, obręb)	Elementy zabezpieczenia kompleksu leśnego (np. sieć hydrantowa, zbiorniki państwowe/prywatne):		
		Nazwa	Parametry	Określenie stanu [dobry/zły]
1.	Nadleśnictwo Namysłów- obręb Wołczyn	Wołczyn- Zbiornik naturalny, właściciel i użytkownik Nadleśnictwo Namysłów	Min. 30000m3 max. 100000	dobry
		Komorzo- Zbiornik sztuczny p.poż. z placem manewrowym	Min. 400m3 max 900m3	dobry
		Komorzo- Zbiornik sztuczny,	Min. 2000m3 max. 8000m3	dobry
2.	Nadleśnictwo Turawa	Laskowice- Zbiornik	>50m3	dobry
		Laskowice- Rzeka we wsi Laskowice(poza gruntami LP	>10dm3/s	dobry
3	Nadleśnictwo Kluczbork	Leśnictwo Zofiówka- 1 punkt czerpania wody.	Spełnia wymogi zbiornika p.poż.	dobry
		Leśnictwo Jasienie- 1 punkt czerpania wody.	Spełnia wymogi zbiornika p.poż.	dobry
		Leśnictwo Tuły- 1 punkt czerpania wody.	Spełnia wymogi zbiornika p.poż.	dobry
		Leśnictwo zameczek- rzeka- 1 punkt czerpania wody.	Spełnia wymogi zbiornika p.poż.	dobry




Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



		Leśnictwo Zawieść- 2 punkty czerpania wody.	Spełnia wymogi zbiornika p.poż.	dobry
		Dodatkowo znajdują się nieregulaminowe zbiorniki ppoż, które również mogą zostać wykorzystane podczas akcji gaśniczych(nie będące w zarządzie PGL LP)		
		Zbiornik retencyjny Kluczbork, stawy rybne w Kostowie, stawy hodowlane: w miejscowościach Święciny, Dąbrówka Dolna, Szum, Wierzchy, stawy hodowlane w sąsiedztwie oddziału 223 Leśnictwa Bąków.		
4	Nadleśnictwo Olesno	Leśnictwo Szumirad – staw Smolnik	Pow. 11,8 ha	dobry
		Jako rezerwowo można wskazać zbiornik we wsi Bierdzany oraz sieć hydrantów.		
5	L.Z. D. w Siemianicach – j.badawczo rozwojowa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.	Stawy hodowlane we wsi Kostów.		

- mapa powiatu z wyodrębnionymi kompleksami leśnymi oraz wskazaniem kategorii zagrożenia pożarowego poszczególnych kompleksów.

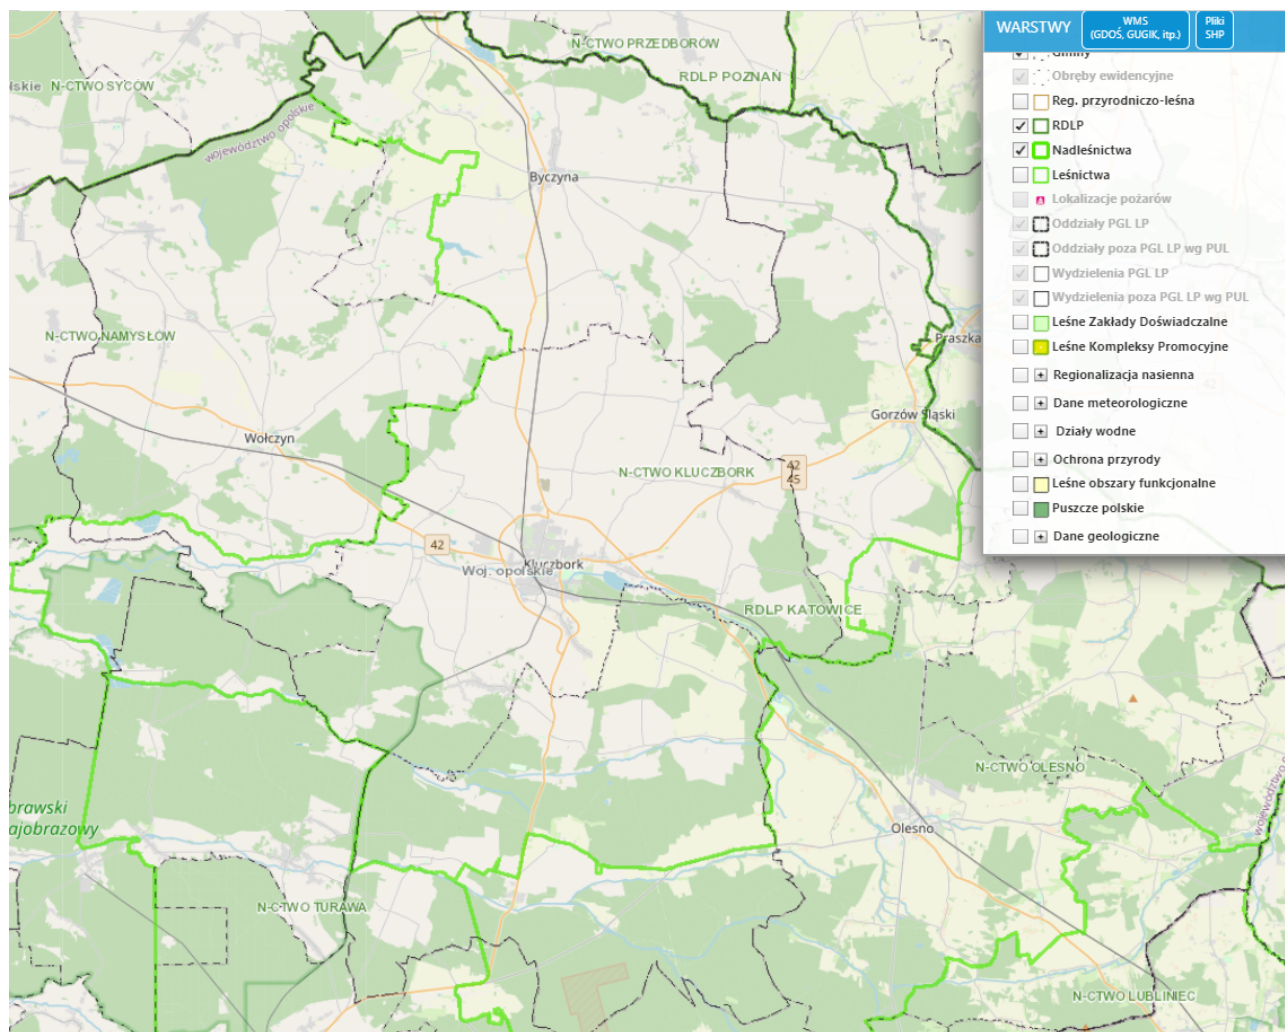

Na terenie powiatu Kluczbork zlokalizowane są obszary leśne pięciu Nadleśnictw: Kluczbork, Namysłów, Turawa, Siemianice i Olesno, które zostały zaliczone do I, II i III kategorii zagrożenia pożarowego.

Największy kompleks leśny należy do Nadleśnictwa Kluczbork obręb Zameczek i zajmuje powierzchnię 5630,57 ha oraz obręb Lasowice o powierzchni 6397,82 ha. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, której udział w strukturze gatunkowej wynosi ok. 86%, pozostałe to dąb – 3%, brzoza – 3%, olsza – 2%, świerk – ok. 2%. Inne gatunki występują w udziale mniejszym niż 1%.

Ponieważ drzewostany sosnowe młodszych klas wieku stanowią duże skupiska jednowiekowych powierzchni, a sosna ze względu na swoje właściwości jest doskonałym materiałem palnym, istnieje zagrożenie powstania gwałtownie rozwijającego się, wielkopowierzchniowego pożaru.

Duże zagrożenie pożarowe stwarzają zbieracze runa leśnego oraz przebiegające przez tereny leśne szlaki komunikacyjne – szczególnie drogowe.

Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie,


Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): Z_{IV} – duże zagrożenie,
Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): Z_{III} – średnie zagrożenie,
Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): Z_V – bardzo duże zagrożenie.

2.7.4. Zagrożenia związane z innymi zagrożeniami specyficznymi dla danego obszaru.


- tereny podatne na osunięcia: brak,
- tereny górnicze: brak,
- obszary górskie lub nadmorskie: brak,
- miejsca zgromadzeń ludzkich: brak,
- zagrożenie pożarowe nieleśnych ekosystemów lądowych: brak.

2.7.4.1. CZĘŚĆ GRAFICZNA.

Mapa administracyjna powiatu z zaznaczonymi stopniami zagrożenia poszczególnych gmin znajdujących się na obszarze powiatu oraz gmin graniczących z danym powiatem, zlokalizowanych na terenie innych powiatów lub na terytorium krajów sąsiadujących.

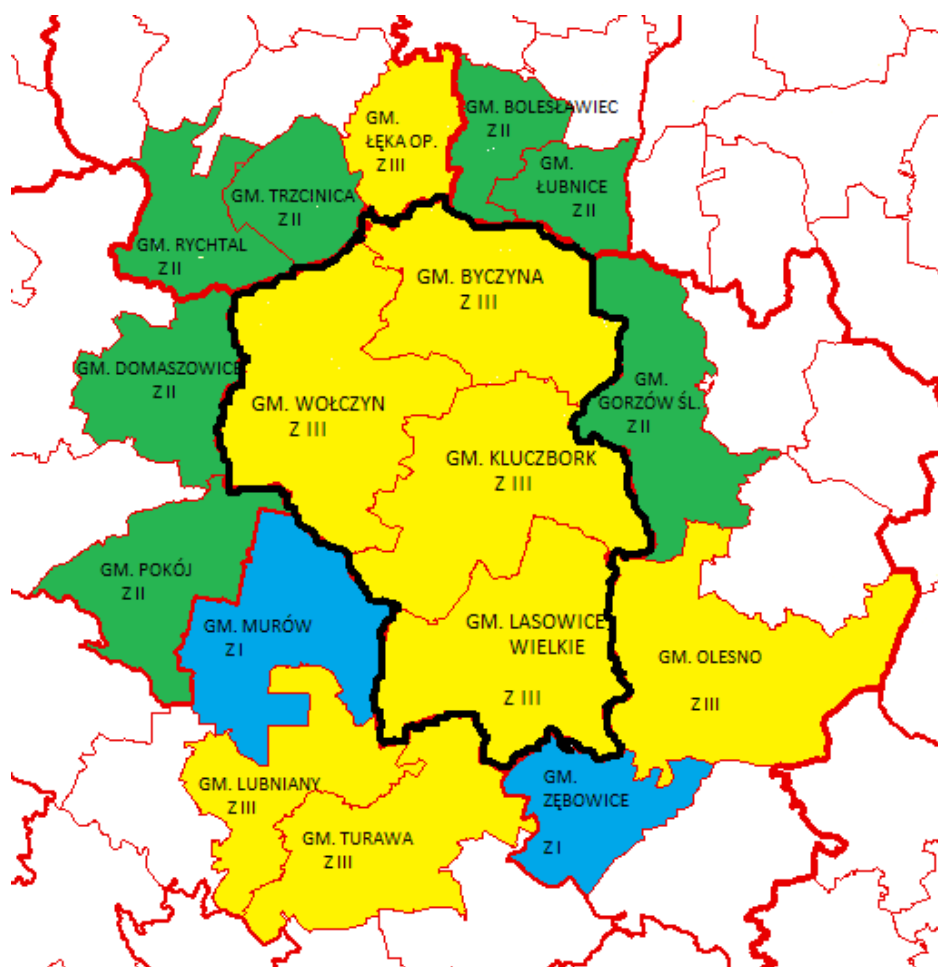

Mapa fizyczna w skali zapewniającej czytelne przedstawienie niezbędnych informacji z zaznaczonymi obiektami i terenami ważnymi z punktu widzenia systemu ratowniczego.

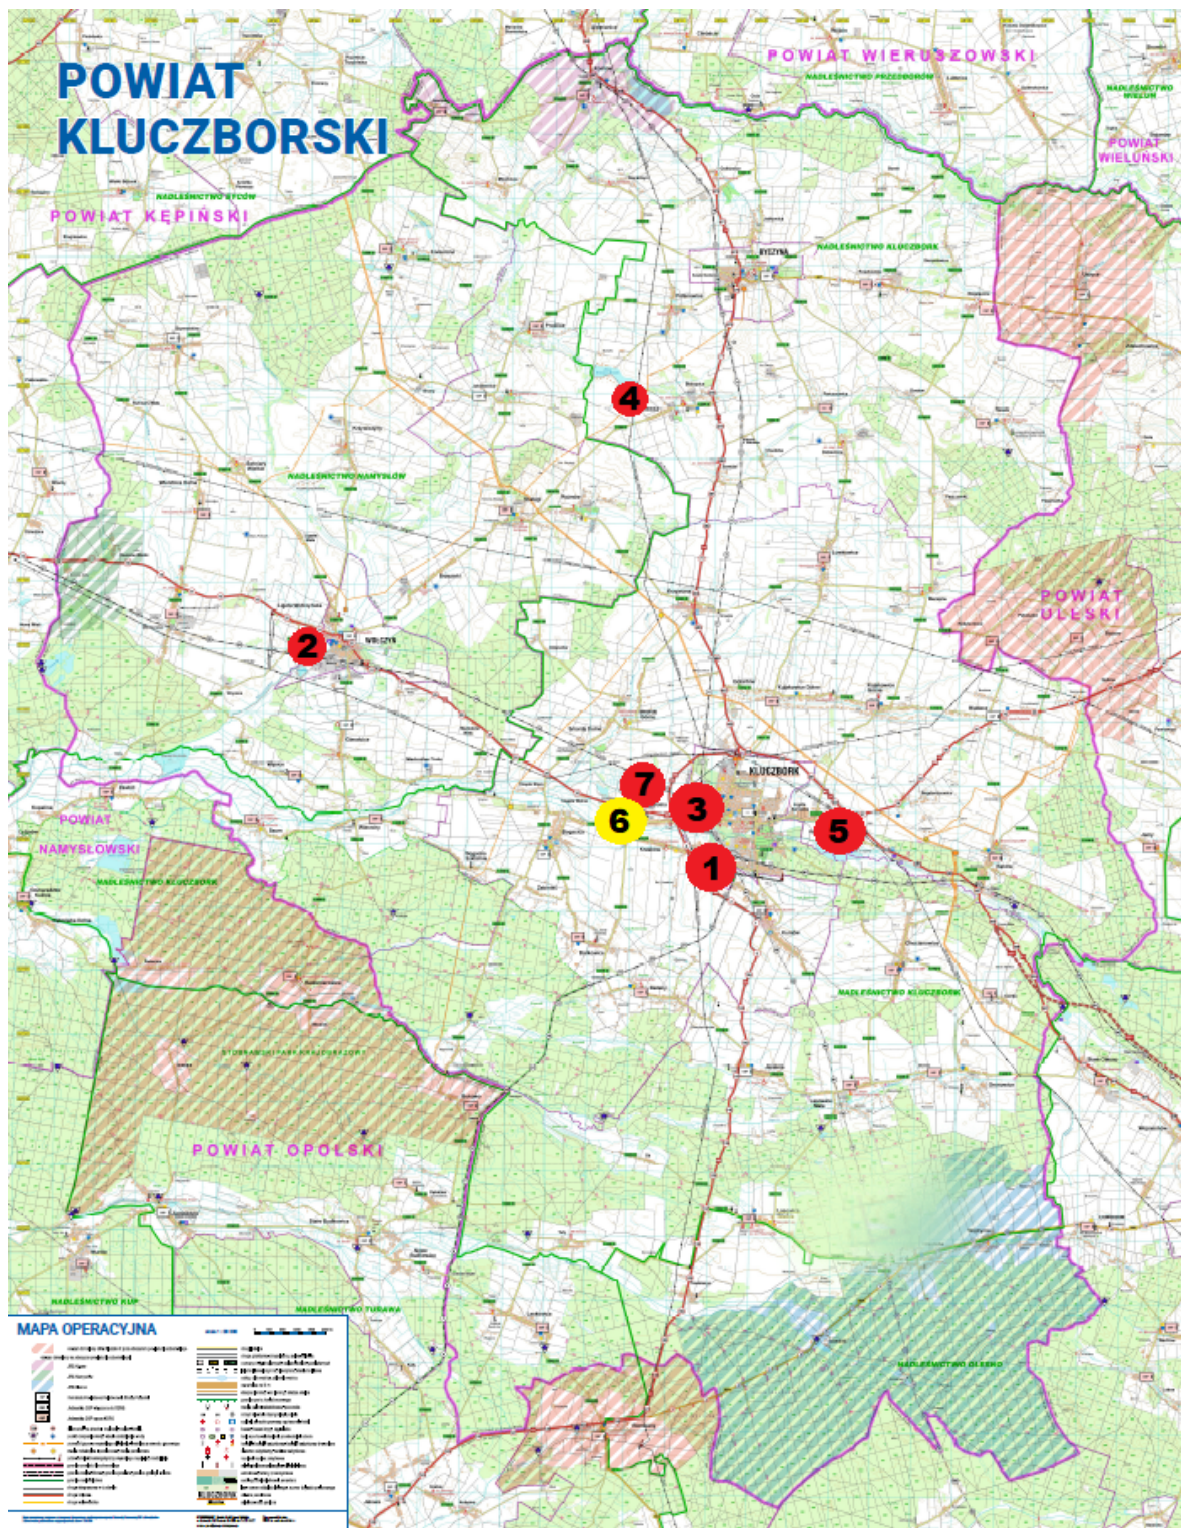



LEGENDA:

- 1 – FAMUR FAMAK S.A. Kluczbork, ul. Fabryczna 5,
- 2 – Lesaffre Polska S.A. Wołczyn, ul. Dworcowa 36(zakwalifikowano jako ZZR),
- 3 – Polskie Młyny S.A. Zakład w Kluczborku ul. Młyńska 8,
- 4 – GRÓD RYCERSKI, Brzózki,
- 5 – Zbiornik Retencyjny „KLUCZBORK” na rzece „STOBRAWA”,
- 6 – SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kluczborku, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4 (ZZR),
- 7 – CEDROB SA Wytwórnia Pasz, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa.

3. ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NA TERENIE POW. KLUCZBORSKIEGO

W roku 2023 czynności prowadzono głównie na podstawie:

- wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku,
- zgłoszenia obiektu, dla którego przepisy prawa wymagają wydania przez organy Państwowej Straży Pożarnej opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
- przeprowadzono

W roku 2023 przeprowadzono ogółem 70 czynności kontrolno-rozpoznawczych w 70 obiektach, w których stwierdzono 113 nieprawidłowości.

Czynności kontrolno - rozpoznawcze		Akty administracyjne			Suma czynności kontrolno-rozpozn.	Suma aktów administr. (z odbiorami)	Ilość skontrol. Obiektów	Stosunek decyzji do kontroli	Kontrola na osobę	Ilość pracowników
kontrole	odbiory	decyzje	postanowienia	opinie						
70	24	11	8	7	70	57	70	0,15	70	1



Ilość przeprowadzonych w 2023 r. kontroli z wyszczególnieniem grup obiektów przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Grupa obiektów	Ilość przeprowadzonych czynności kontr-rozp.	Ilość skontrolowanych obiektów	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości	Stosunek niepraw. przyp. na kontrolę	Stosunek niepraw. przyp. na obiekt
<i>Użyteczności publicznej</i>	27	27	30	1,11	1,67
<i>Zamieszkania zbiorowego</i>	8	8	20	0,4	7
<i>Mieszkalne</i>	5	5	10	2	2
<i>Produkcyjne i magazynowe</i>	25	25	25	1	1
<i>Gospodarstwa rolne</i>	0	0	0	0	0
<i>Lasy</i>	5	5	12	2,4	2,4

Ilość przeprowadzonych w 2023 r. kontroli z wyszczególnieniem grup obiektów przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Grupa obiektów	Ilość przeprowadzonych czynności kontr-rozp.	Ilość skontrolowanych obiektów	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości	Stosunek niepraw. przyp. na kontrolę	Stosunek niepraw. przyp. na obiekt
<i>Użyteczności publicznej</i>	15	18	30	2	1,67
<i>Zamieszkania zbiorowego</i>	3	3	21	7	7
<i>Mieszkalne</i>	15	15	9	0,6	0,6
<i>Produkcyjne i magazynowe</i>	25	63	32	2,52	0,51
<i>Gospodarstwa rolne</i>	1	1	0	0	0
<i>Lasy</i>	1	16	0	0	0

Ilość czynności kontrolno - rozpoznawczych		Ilość skontrolowanych obiektów		Ilość nieprawidłowości		Stosunek nieprawidłowości/ kontrolę		Stosunek nieprawidłowości/ obiekt	
2023 r.	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2022 r.	2023 r.	2023 r.	2022 r.



70	60	70	116	113	92	1,66	1,5	1,66	0,79
----	----	----	-----	-----	----	------	-----	------	------

Z powyższych danych wynika, że w roku 2023 funkcjonariusz KP PSP w Kluczborku przeprowadził 70 czynności kontrolno-rozpoznawczych, tj. o 10 więcej niż w roku poprzednim, podczas których stwierdził 113 nieprawidłowości tj. o 21 więcej niż w roku poprzednim. W związku z powyższym, wydano 57 aktów administracyjnych w formie decyzji (pierwotne, zmieniające), stanowisk, postanowień i opinii. Część przeprowadzonych w 2023 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych polegała na odbiorach nowo powstałych obiektów (24), które zazwyczaj powstają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosunek stwierdzonych nieprawidłowości do skontrolowanych obiektów w roku 2023 wyniósł 1,66.

4. WNIOSKI Z WYNIKÓW KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PPOŻ. NA TERENIE POW. KLUCZBORSKIEGO.

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku realizując zadania kontrolno-rozpoznawcze przyjęte w kierunkach działań na 2023 rok, przeprowadziła łącznie 70 kontroli w 70 obiektach, na podstawie których stwierdzono 113 nieprawidłowości oraz wydano 57 aktów administracyjnych w formie decyzji, stanowisk, postanowień i opinii.
- 2) Z przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2023 wynika, że rozkład zagrożeń na terenie powiatu kluczborskiego nie uległ znaczącej zmianie w stosunku do lat poprzednich.
- 3) Stan zabezpieczenia przeciwpożarowego kontrolowanych obiektów na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych uznaje się za dobry i porównywalny z latami poprzednimi.
- 4) Stosunek stwierdzonych nieprawidłowości do skontrolowanych obiektów w roku 2023 wyniósł 1,66.
- 5) Najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach dotyczą:
 - a) stanu technicznego hydrantów zewnętrznych,
 - b) braku pełnego oznakowania dróg pożarowych w lasach,
 - c) urządzenia stanowisk czerpania wody w lasach,
 - d) warunków eksploatacji instalacji użytkowych,
 - e) składowania materiałów palnych na nieużytkowanych poddaszach i strychach.
 - f) braku oznaczenia urządzeń przeciwpożarowych.

5. ZADANIA ORGANIZACYJNO-KADROWE.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku na dzień 31 grudnia 2023 r. miała przyznane 57 etatów:

- 54 etaty funkcjonariuszy,
- 2 etaty pracownika cywilnego



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



- 1 etat korpusu służby cywilnej.

Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku jest komendą IV kategorii i na dzień 31 grudnia 2023 r. stan zatrudnienia osobowo przedstawia się następująco: 57, w tym:

- 54 funkcjonariuszy,
- 3 pracownik cywilny,
- 1 korpus służby cywilnej.

Wakaty : brak.

Zestawienie zatrudnienia funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2023 r. wg korpusu – globalnie przedstawia się następująco:

Korpus	RAZEM	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi
Globalnie	54	10	19	22	3

Zestawienie zatrudnienia funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2023 r. wg korpusu w systemie zmianowym przedstawia się następująco:

Korpus	RAZEM	Oficerowie	Aspiranci	Podoficerowie	Szeregowi
System służby zmianowy	46	5	16	22	3



Zestawienie zatrudnienia funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2023 r. wg płci przedstawia się następująco:

- ✓ kobiety – 3,
- ✓ mężczyźni – 51.

Zestawienie zatrudnienia pracowników cywilnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wg płci przedstawia się następująco:

- ✓ kobiety – 3,
- ✓ mężczyźni – 1.

Zestawienie zatrudnienia funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2023 r. wg systemu służby przedstawia się następująco:

System służby	Zatrudnienie
Codzienny	8
Zmianowy	46
R A Z E M	54

Zestawienie zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wg pionu służbowego przedstawia się następująco:

Pion służbowy	Zatrudnienie funkcjonariuszy
Logistyki	1
Szkoleniowy	0
Operacyjny	51
Prewencji	1
Pozostałe	1
R A Z E M	54
Pion służbowy	Zatrudnienie pracowników cywilnych
Logistyki	4
Szkoleniowy	0
Operacyjny	0
Prewencji	0
Pozostałe	0
R A Z E M	4



Zestawienie zatrudnienia funkcjonariuszy i pracowników cywilnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wg poziomu wykształcenia przedstawia się następująco:

Poziom wykształcenia	Zatrudnienie funkcjonariuszy	
	Ogółem	kobiety
wyższe	20	2
licencjackie	10	0
policealne	10	1
średnie	14	0
zasadnicze	0	0
podstawowe	0	0
RAZEM	54	3

Poziom wykształcenia	Zatrudnienie pracowników cywilnych	
	Ogółem	kobiety
wyższe	2	1
licencjackie	1	1
policealne	0	0
średnie	0	0
zasadnicze	1	1
podstawowe	0	0
RAZEM	4	3

Zestawienie zatrudnienia funkcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2023 r. wg wysługi lat służby i wysługi emerytalnej przedstawia się następująco:

WYSŁUGA LAT SŁUŻBY	Zatrudnienie	WYSŁUGA EMERYTALNA	Zatrudnienie
0 - 5	10	0 - 5	10
6 – 10	12	6 – 10	12
11 - 15	12	11 - 15	12
16 - 20	18	16 - 20	18
21 - 25	0	21 -25	0
26 - 30	2	26 - 30	2
31 - 35	0	31 - 35	0
powyżej 35	0	powyżej 35	0
RAZEM	54	RAZEM	54

Świadczenia zdrowotne:

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wszyscy funkcjonariusze (54) i pracownicy cywilni (4) posiadają aktualne badania lekarskie (w tym badania specjalistyczne: badania wysokościowe oraz badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych) dopuszczające ich do pełnienia służby/pracy.



6. ZADANIA BHP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania istotnych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy/służby w 2023 r. przeprowadziła i wdrożyła następujące elementy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby:

- 1) sporządzono informację o stanie wypadkowości za I półrocze 2023 r. oraz przeprowadzono roczną analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby za 2023 rok, które przekazano do Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu,
- 2) przeprowadzono okresowy przegląd budowlany budynku głównego i pomieszczeń magazynowych zakończony oceną pozytywną z zastrzeżeniami (elementy budynku wykazują cechy zużycia i uszkodzenia, wymagają bieżących napraw w trybie normalnym). Wykonano przegląd kominiarski i gazowy – ocena pozytywna, przegląd ściany ćwiczeń (wspinalni) – bez zastrzeżeń, przegląd masztu antenowego – ocena pozytywna,
- 3) przeprowadzono trzy szkolenia wstępne dla funkcjonariusza kadry kierowniczej, nowo przyjętego funkcjonariusza na JRG oraz praktykanta,
- 4) przeprowadzono szkolenie okresowe BHP oraz szkolenie dla funkcjonariuszy z zakresu charakterystyki substancji rakotwórczych i mutagennych występujących w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku,
- 5) dokonano okresowych przeglądów sprzętu ratowniczego (sprzętu ochrony dróg oddechowych, sprzętu wysokościowego), sprzętu pomiarowego (detektorów: wielogazowych, chloru, promieniowania jonizującego), oraz urządzeń hydraulicznych oraz badanie dielektryczne obuwia gumowego,
- 6) dokonano półrocznych przeglądów hełmów strażackich,
- 7) odnotowano dwa wypadki lekkie funkcjonariuszy PSP podczas służby oraz dwa zdarzenia wypadkowe. Odnotowano jeden wypadek lekki strażaka ratownika OSP biorącego udział w ćwiczeniach. Kwota wypłaconych jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków w służbie wyniosła 2.538,00 zł i dotyczyła wypadków zaistniałych w 2023 r. Nie odnotowano wypadków pracowników cywilnych.

Pracownik, któremu powierzono zadania służby BHP w 2024 r. zamierza kontynuować działania z 2023 roku w celu podnoszenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy/służby w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku.



7. ZAGADNIENIA KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNE.

1. W minionym roku ze środków finansowych WFOŚiGW i Funduszu Wsparcia pochodzącego od jednostek samorządu terytorialnego, nadleśnictw i firmy prywatnej zakupiono **naczępę ciężarową zabudowaną cysterną marki PRO-WAM CN-25 za kwotę 600.240,00 zł.**
 - Otrzymaliśmy **darowiznę rzeczową** przekazaną przez Gminę Kluczbork w postaci radiotelefonu **Motorola DM-4600E o wartości 5.500,00 zł.**
 - Z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jednostka pozyskała **Agregat prądotwórczy przenośny DG 7000 o wartości 6.826,50 zł.**

Ważniejsze zakupy sprzętu i wyposażenia sfinansowane z własnego budżetu oraz funduszy pomocowych:

Lp.	Zakup	Wartość w zł.
1	Środki ochrony indywidualnej (hełmy, ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice, itp.)	147.737
2	Zakupy związane ze szkoleniem strażaków ochotników (manekin szkoleniowy, trzewiki do musztry, wyposażenie MDP, itp.)	22.654
3	Modernizacja systemu nagłośnienia	10.051
4	Modernizacja systemu monitoringu	17.264
5	Sprzęt informatyczny, biurowy	19.030
6	Remont pomieszczeń socjalnych i wyposażenie kuchni JRG	54.924
7	Remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych	43.243
8	Elektronarzędzia oraz narzędzia spalinowe	27.510

W ubiegłym roku komenda dokonała likwidacji zbędnego sprzętu transportowego oraz wyposażenia w postaci: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR MAN, namiotu pneumatycznego, radiotelefonów Motorola GM-360, który to sprzęt trafił do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu kluczborskiego.

Aktualny stan sprzętu transportowego w KP PSP Kluczbork na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Pojazd	Marka	Rok produkcji	wiek	UWAGI
1	Bus	MAN	2022	1	
2	SLKw	Renault Trafic	2015	8	



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



3	SLOp	Skoda Octavia	2020	3	
4	SLOp	Kia Sportage	2021	2	
5	SLRr	ISUZU D-MAX	2010	13	
6	GCBA 5/32	MAN TGM 18-320	2022	1	
7	Przyczepa Cysterna	PRO-WAM CN-25	2023	0	
8	GBA2,5/16	VOLVO FL	2022	1	
9	GBA 2,5/27	IVECO	2015	8	
10	SD-37	Iveco-Magirus	2014	9	
11	SCc	DAF CF450	2020	3	
Średni wiek				4 lat i 3 miesiące	

Średni wiek eksploatacji wszystkich pojazdów w miesiącu grudniu 2023 r. wynosił 4 lata i 3 miesiące. Oprócz samochodów w roku 2023 eksploatowano 29 urządzeń silnikowych, których stan techniczny można określić jako zadowalający.

Eksplatacja sprzętu transportowego, silnikowego, urządzeń i wyposażenia – naprawy i przeglądy

W 2023 roku wykonano wszystkie niezbędne naprawy i przeglądy sprzętu transportowego i silnikowego oraz sprzętu ratowniczego, w tym:

- 1) Przeglądy rejestracyjne pojazdów i przyczep,
- 2) Przeglądy hydraulicznego sprzętu ratowniczego,
- 3) Przeglądy sprzętu ochrony dróg oddechowych dla PSP i OSP,
- 4) Wymiana opon i bieżące naprawy pojazdów,
- 5) Przeglądy sprzętu wysokościowego,
- 6) Przegląd masztu antenowego.

Przebiegi kilometrowe pojazdów oraz zużycie paliwa przez pojazdy i sprzęt silnikowy w roku 2023

Samochody wg rodzaju	Przebieg w km	Zużycie paliwa w litrach
gaśnicze	17310	7778
specjalne	9973	2923
operacyjne	34166	2989
Sprzęt silnikowy		456
Łącznie	61449	14146



8. REALIZACJA BUDŻETU.

Plan pierwotny w dziale 754 rozdział 75411 wg Ustawy budżetowej w zakresie administracji rządowej wynosił **6.173.277,00** zł w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.687.864,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 330.073,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155.340,00 zł |

W ciągu całego 2023 roku plan wydatków w rozdziale 75411 zmieniał się następująco:

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 roku dotacja celowa została zwiększona rezerwą celową o kwotę **2.500,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie opolskim.
Przyznana rezerwa celowa została wykorzystana w 100 %.
- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 26 maja 2023 roku dotacja celowa została zwiększona rezerwą celową o kwotę **17.759,00** zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie funkcjonariuszom pełniącym służbę w powiatowych/miejskiej jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydatków od 1 marca br. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę oraz ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.
Przyznana rezerwa celowa została wykorzystana w 100 %.
- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2023 roku dotacja celowa dla komend powiatowych/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie opolskim została zwiększona o kwotę **7.548,00** zł z przeznaczeniem na częściową rekompensatę skutków finansowych związanych z wprowadzeniem nowej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz od dnia 1 lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł.
Przyznana dotacja została wykorzystana w 100 %.
- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku dotacja celowa została zwiększona rezerwą celową o kwotę **33.000,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, to jest na organizację przez komendy powiatowe/miejskie PSP szkoleń strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Przyznana rezerwa celowa została wykorzystana w 100 %.
- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 14 sierpnia 2023 roku dotacja celowa została zwiększona rezerwą celową o kwotę **49.684,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków do końca 2023 roku Państwowej Straży Pożarnej,



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę oraz wprowadzających dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy, a także ustanawiających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku.

Przyznana rezerwa celowa została wykorzystana w 100 %.

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2023 roku dotacja celowa została zwiększona rezerwą celową o kwotę **24.000,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie opolskim.

Przyznana rezerwa celowa została pomniejszona o decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada o kwotę 9.000,00 zł, wykorzystana w 100 %.

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 22 sierpnia 2023 roku dotacja celowa została zwiększona o kwotę **60.066,00** zł na dodatkowy fundusz motywacyjny w 2023 roku, tworzony w celu sfinansowania jednorazowej wypłaty wynagrodzeń dla pracowników i funkcjonariuszy komend powiatowych/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Przyznana dotacja została wykorzystana w 100%.

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 22 września 2023 roku dotacja celowa została zwiększona rezerwą celową o kwotę **46.900,00** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie opolskim, wynikających z wejścia w życie rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 1359 i Dz.U. z 2023 r. poz. 1372).

Przyznana rezerwa celowa została wykorzystana w 100%.

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 25 września 2023 roku dotacja celowa została zwiększona o kwotę **8.700,00** zł na m.in. zakup wyposażenia osobistego i ochronnego.

Przyznana dotacja została wykorzystana w 100 %.

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 6 października 2023 roku dotacja celowa została zwiększona rezerwą celową o kwotę **406,38** zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przyznana rezerwa celowa została wykorzystana w 100 %.

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 30 października 2023 roku dotacja celowa została zwiększona o kwotę **60.000,00** zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań jednostek powiatowych/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wypłatę należności dla funkcjonariuszy.



Przyznana dotacja celowa została wykorzystana w 100%.

- decyzją Wojewody Opolskiego z dnia 15 listopada 2023 roku dotacja celowa została zmniejszona o kwotę **9.000,00** zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie opolskim.
- ostatecznie plan w dziale 754 rozdział 75411 po w/w zmianach wynosił **6.474.840,38** zł i w stosunku do planu pierwotnego został zwiększony o kwotę **301.563,38** zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w rozdziale 75411 w kwocie **9,53 zł**.

Zaplanowana pierwotna kwota budżetu na 2023 rok była niewystarczająca do zrealizowania i utrzymania zadań statutowych naszej jednostki.

W celu uniknięcia przekroczeń w planie wydatków i w związku z oszczędnościami na paragrafach płacowych, w planie wydatków dokonane były przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi paragrafami, najważniejsze z nich :

- przeniesienie z § 4080 (świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby) – kwota 45.914,00 zł
- przeniesienie z § 4180 (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności) - kwota 168.613,00 zł
- na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – kwota 145.914,00 zł
- na § 4220 (zakup środków żywności) – kwota 500,00 zł
- na § 4260 (zakup energii) – kwota 31.613,00 zł
- na § 4270 (zakup usług remontowych) – kwota 3.000,00 zł
- na § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – kwota 6.000,00 zł
- na § 4300 (zakup usług pozostałych) – kwota 27.000,00 zł
- na § 4360 (usługi telekomunikacyjne) – kwota 500,00 zł

z powodu zagrożenia w wykonaniu wydatków i niewystarczających środków finansowych na zapewnienie bieżącego funkcjonowania Komendy.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku otrzymała z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotację celową w dziale 754 rozdział **75411**:

- w kwocie **14.500,00** zł oraz **15.000,00** zł przeznaczonej na dofinansowanie wydatków bieżących.

Przyznane dotacje zostały wykorzystane w 100 %.



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



Dodatkowo, Komenda Powiatowa PSP w Kluczborku w 2023 r. pozyskała środki finansowe na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na:

dofinansowanie zakupu naczepy–cysterny do przewozu wody do celów gaśniczych i wody pitnej współfinansowanego przez podmioty zewnętrzne:

- 1) Powiat Kluczbork kwota 50.000,00 zł,
- 2) Gmina Kluczbork kwota 50.000,00 zł,
- 3) Gmina Lasowice Wielkie kwota 40.000,00 zł,
- 4) Gmina Byczyna kwota 20.000,00 zł,
- 5) Gmina Wołczyn kwotę 30.000,00 zł,
- 6) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork kwota 2.500,00 zł,
- 7) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów kwota 1.000,00 zł,
- 8) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno kwota 2.500,00 zł,
- 9) PHU Adam Gronek kwota 5.000,00 zł.


oraz otrzymane wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekazanych z rezerwy celowej na podstawie umowy w kwocie 399.240,00 zł.

Łączna wartość inwestycji zakupu naczepy- cysterny do przewozu wody do celów gaśniczych i wody pitnej wyniosła 600.240,00 zł.

Podsumowując wykonanie budżetu za rok 2023 stwierdza się, że bez oszczędności z paragrafów płacowych funkcjonariuszy oraz bez dotacji celowych realizacja zadań statutowych naszej Komendy nie byłaby możliwa.

9. ZABEZPIECZENIE OPERACYJNE POWIATU.

Na terenie powiatu kluczborskiego wiodącą rolę w realizacji wszystkich podstawowych zadań Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego pełni Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, dodatkowe wsparcie operacyjne stanowi 36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 11 włączonych do KSRG. Teren powiatu kluczborskiego pod względem operacyjnym zabezpiecza Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kluczborku.

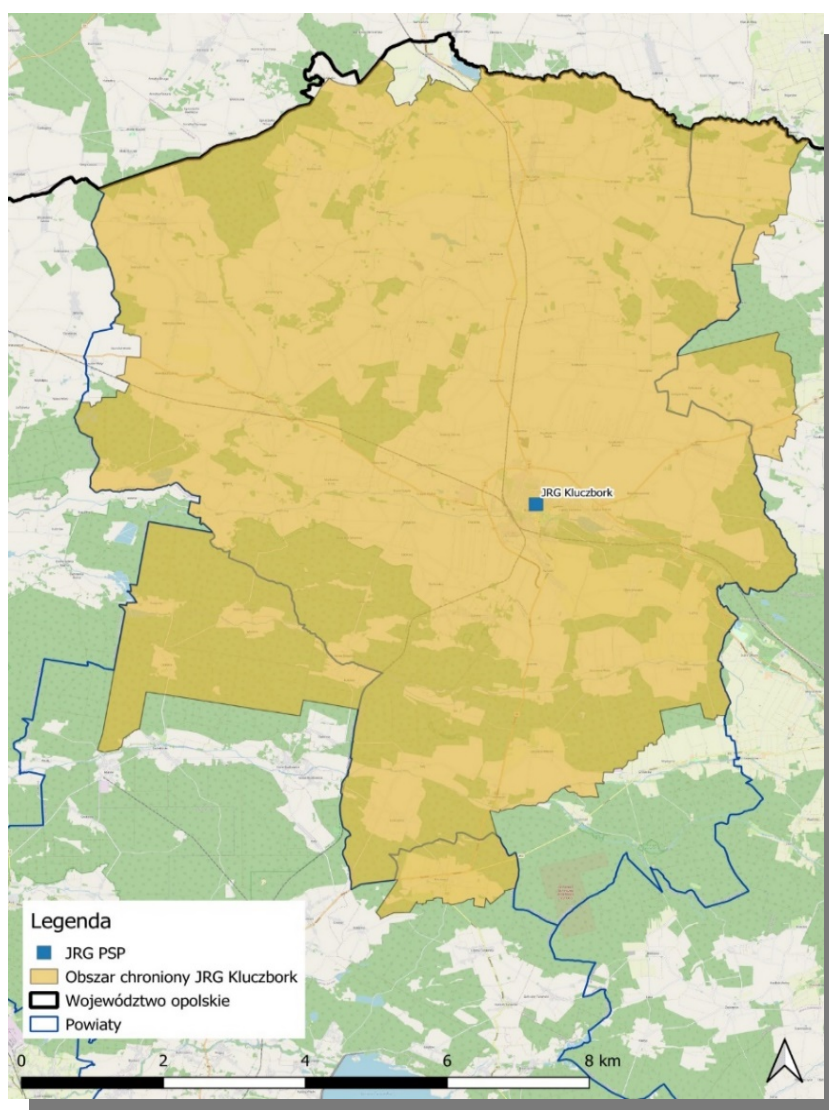

Mapa obszaru chronionego KP PSP w Kluczborku

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym w Komendzie Powiatowej PSP w Kluczborku pełni 54 funkcjonariuszy. Ponadto do pełnienia służby oficera operacyjnego oraz pomocnika dyżurnego operacyjnego wyznacza się funkcjonariuszy systemu zmianowego oraz dowódców JRG. Sezonowo lub wg potrzeb jest możliwość zwiększenia stanów osobowych na zmianach, zgodnie z procedurami




zatwierdzonymi przez Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku. Dysponowanie do działań ratowniczych funkcjonariuszy 8 – godzinnych i zmianowych pozostających poza służbą, realizowane jest poprzez Stanowisko Kierowania KP PSP w Kluczborku.

9.1. Środki KP PSP oraz JRG w Kluczborku:

L.p.	Jednostka	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Numer operacyjny	Max. Obsada osobowa
1	2	3	4	5	6
1	KP PSP Kluczbork	SLOp	Kia SPORTAGE	430o91	5
2	KP PSP Kluczbork	SLKw	Renault Trafic	430o83	3
3	KP PSP Kluczbork	SLOp	Skoda Octavia	430o90	5
4	KP PSP Kluczbork	MIKROBUS	MAN TGE 3.180	430o55	9
5	JRG Kluczbork	SLRr	ISUZU D-MAX	431o91	5
6	JRG Kluczbork	GCBA 5,4/32/4	MAN	431o25	6
7	JRG Kluczbork	GBA 2,5/30/2	VOLVO FL	431o21	6
8	JRG Kluczbork	GBA 2,5/27	Iveco Eurocargo	431o22	6
9	JRG Kluczbork	GCBM 25/16	DAF	431o39	2
10	JRG Kluczbork	SD - 37	Iveco-Magirus	431o51	3
11	JRG Kluczbork	Łódź motorowa	QS-500	431oŁ1	6

9.2. Lokalizacja JRG PSP w Kluczborku oraz OSP z naniesionym czasem dojazdu:

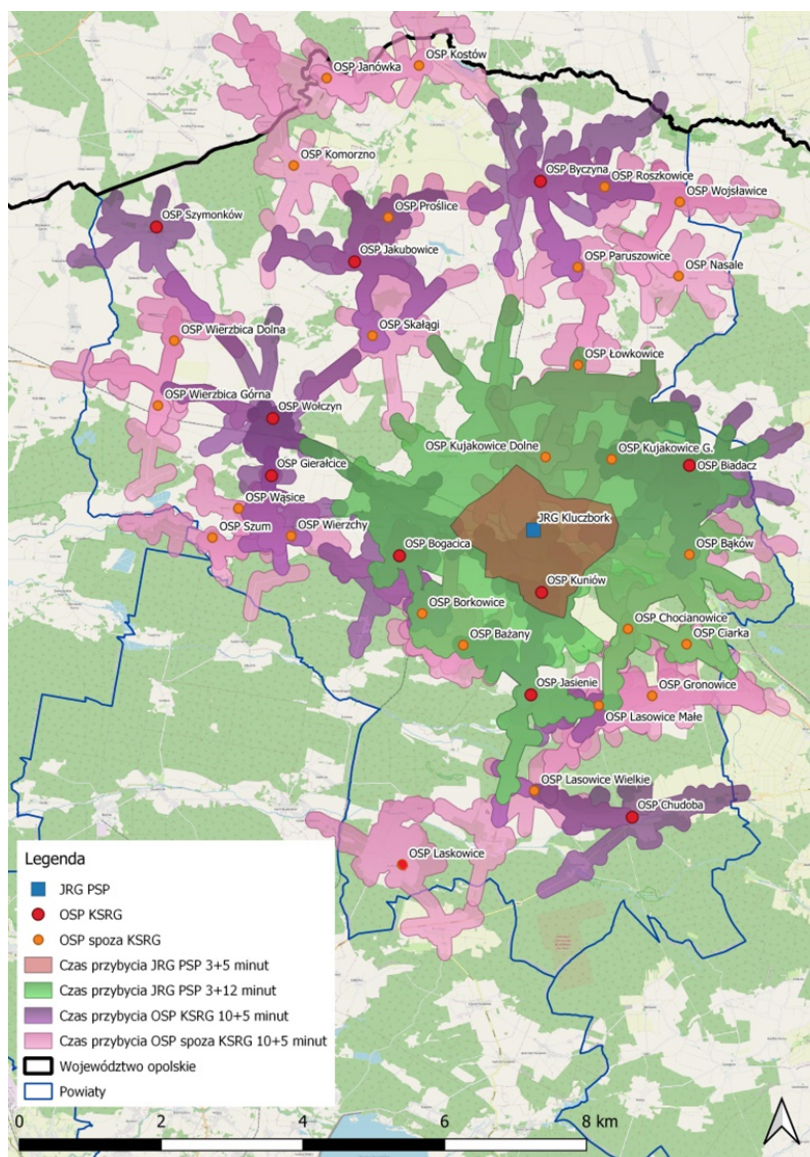



9.3. Siły i środki OSP włączonych do ksrg

L.p.	Jednostka	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Numer operacyjny	Max. Obsada osobowa
1	2	3	4	5	6
1	Kuniów	GBA 2,5/16/2	Mercedes ATEGO	439o72	6
2	Kuniów	GCBA 5/32/4	Mercedes	439 o 76	3
3	Kuniów	GCBA 2,5/27/4,8	SCANIA	439 o 71	6
4	Kuniów	SCD 30	MERCEDES	439o75	3
5	Bogacica	GCBA 4/32	Iveco	439 o 73	6
6	Bogacica	GCBA 3/36	MAN	439 o 74	6
7	Biadacz	GCBA 3/27	Volvo	439 o 78	6
8	Biadacz	GBA 2.7/16	Mercedes ATEGO	439 o 79	6
9	Biadacz	SLRW	Ford TRANSIT	439 o 50	9
10	Biadacz	Łódź Ratownicza	Marine	439Ł1	6
11	Biadacz	SLKw	Opel VIVARO	439 o 51	5
12	Biadacz	SLRR	FORD RANGER	439o52	5
13	Byczyna	GBA 2,5/22	Volvo	439 o 81	6



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



14	Byczyna	GBA 3/27	Volvo	439 o 82	9
15	Byczyna	GLBAM 0,5/0,4	Ford TRANSIT	439 o 83	6
16	Byczyna	SD-30	Iveco Magirus	439 o 84	3
17	Byczyna	Łódź ratownicza	Wanda	439Ł2	6
18	Jakubowice	GBA 2,5/16	Mercedes A.	439 o 89	6
19	Jakubowice	GLM 8/8	FORD	437 O 88	6
20	Jakubowice	GBM 2,5/8	Star 266	439 o 87	6
21	Wołczyn	GCBA 4,5/47	Man	439 o 60	6
22	Wołczyn	GLBM 0,1/4	Ford	439 o 62	9
23	Wołczyn	GCBA 8/32	Tatra	439 o 61	4
24	Wołczyn	SD	Iveco	439 o 64	3
25	Wołczyn	Quad	SEGWAY S.	439Q2	2
26	Gierałcice	GBA 2,5/16	Star	439 o 68	6
27	Gierałcice	GBA 3/27	Volvo	439 o 65	6
28	Szymonków	GLBM 1/6	Renault	439 o 67	6
29	Szymonków	GCBA 5/32	Jelcz	439 o 69	6
30	Jasienie	GBM 2,5/8	Star	439 o 91	6
31	Jasienie	SLRt	Ford Transit	439 o 99	6
32	Jasienie	GBA 3/28	Renault	439 o 93	6




Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



33	Laskowice	GBA 3,5/16	MAN	439 o 95	6
34	Chudoba	GLBM 1/1,6	MAN	439 o 92	6
35	Chudoba	GCBA 4,5/16/4,7	MAN	439 o 98	6
36	Chudoba	SLOP	Skoda	439 o 90	6
37	Chudoba	Quad	TGB	439Q1	2

9.4. Rozmieszczenie OSP w KSRG.

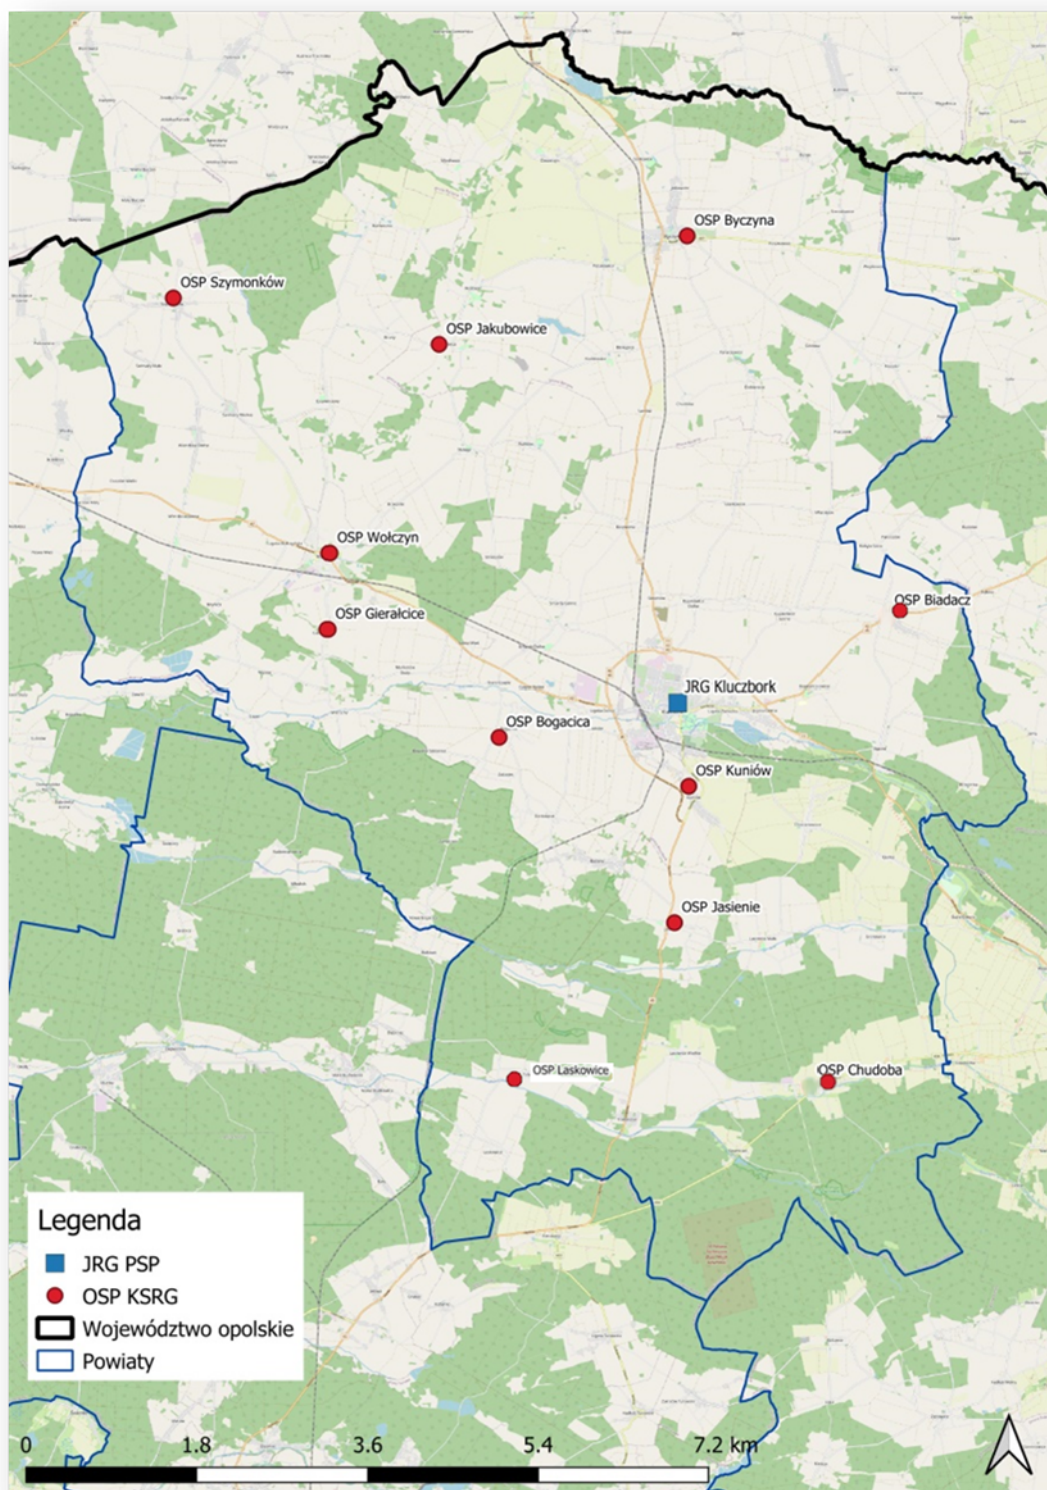



9.5. Siły i środki OSP spoza KSRG.

L.p.	Jednostka	Rodzaj pojazdu	Marka pojazdu	Numer operacyjny	Max. Obsada osobowa
1	2	3	4	5	6
1	Kujakowice Górne	GBAM 1,6/8/8/0,6	Mercedes	437 o 79	9
2	Kujakowice Dolne	GLM 8/8	Żuk	437 o 71	4
3	Kujakowice Dolne	GBA 2,8/16	Iveco	437 o 72	6
4	Bażany	GBA 3,2/16	Renault MIDLUM	437 o 76	6
5	Bąków	GBA 3/16	RENAULT	437 o 74	6
6	Bąków	GLM 12/2	Ford	437 o 75	6
7	Borkowice	GLM 8/8	Ford TRANSIT	437 O 77	7
8	Łowkowice	GBA 2,5/16	STAR MAN	437 O 78	6
9	Łowkowice	GBA 2,5/16	Star 244	437 o 24	6
10	Roszkowice	SLKw	VW	437 O 83	6
11	Roszkowice	GCBA 8/32	STEYER	437 O 85	5
12	Kostów	GBA 2,5/16	Star 244	437 O 84	6
13	Kostów	GLBM 0,1/2	FORD	437o31	6
14	Proślice	GBA 1,6/16	Magirus	437 O 87	6
15	Nasale	GBA 1,6/16	Iveco	437 O 81	6
16	Nasale	GBA 2,5/22/4	VOLVO FL	437o80	6




Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku
Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



17	Janówka	GLM 8	VW LT	437 O 86	6
18	Paruszowice	GBA 2,5/16	Star 244	437 O 89	6
19	Paruszowice	GLM 8	Volkswagen	437 O 85	6
20	Szum	GBAM 2/8/8	Magirus	437 o 62	6
21	Komorzno	GBA 2,5/16	Star	437 o 61	6
22	Komorzno	GCBA 5/32	Renault Kerax	437o42	3
23	Wierzchy	GLBM 0,1/40	FORD	437 o 64	9
24	Skałagi	GBCA 3/16	RENAULT	437 o 65	6
25	Wąsice	GLBM 0,3/1	RENAULT Master	437 o 66	6
26	Wąsice	GCBA 5/24/4	Jelcz	437 o 67	6
27	Wierzbica Górna	GBA 2.5/16	Star	437 o 68	6
28	Wierzbica Dolna	GCBA 6/32	Jelcz	437 o 69	4
29	Chocianowice	GLBM 0,2/40	Peugeot	437 o 94	6
30	Ciarka	GBA 2,5/16	Star	437 o 93	6
31	Lasowice Małe	GLM – 0,2/40	Ford	437 o 95	5
32	Lasowice Wielkie	GBA 2,8/16	Mercedes	437 o 97	6


9.6. Rozmieszczenie OSP spoza KSRG.

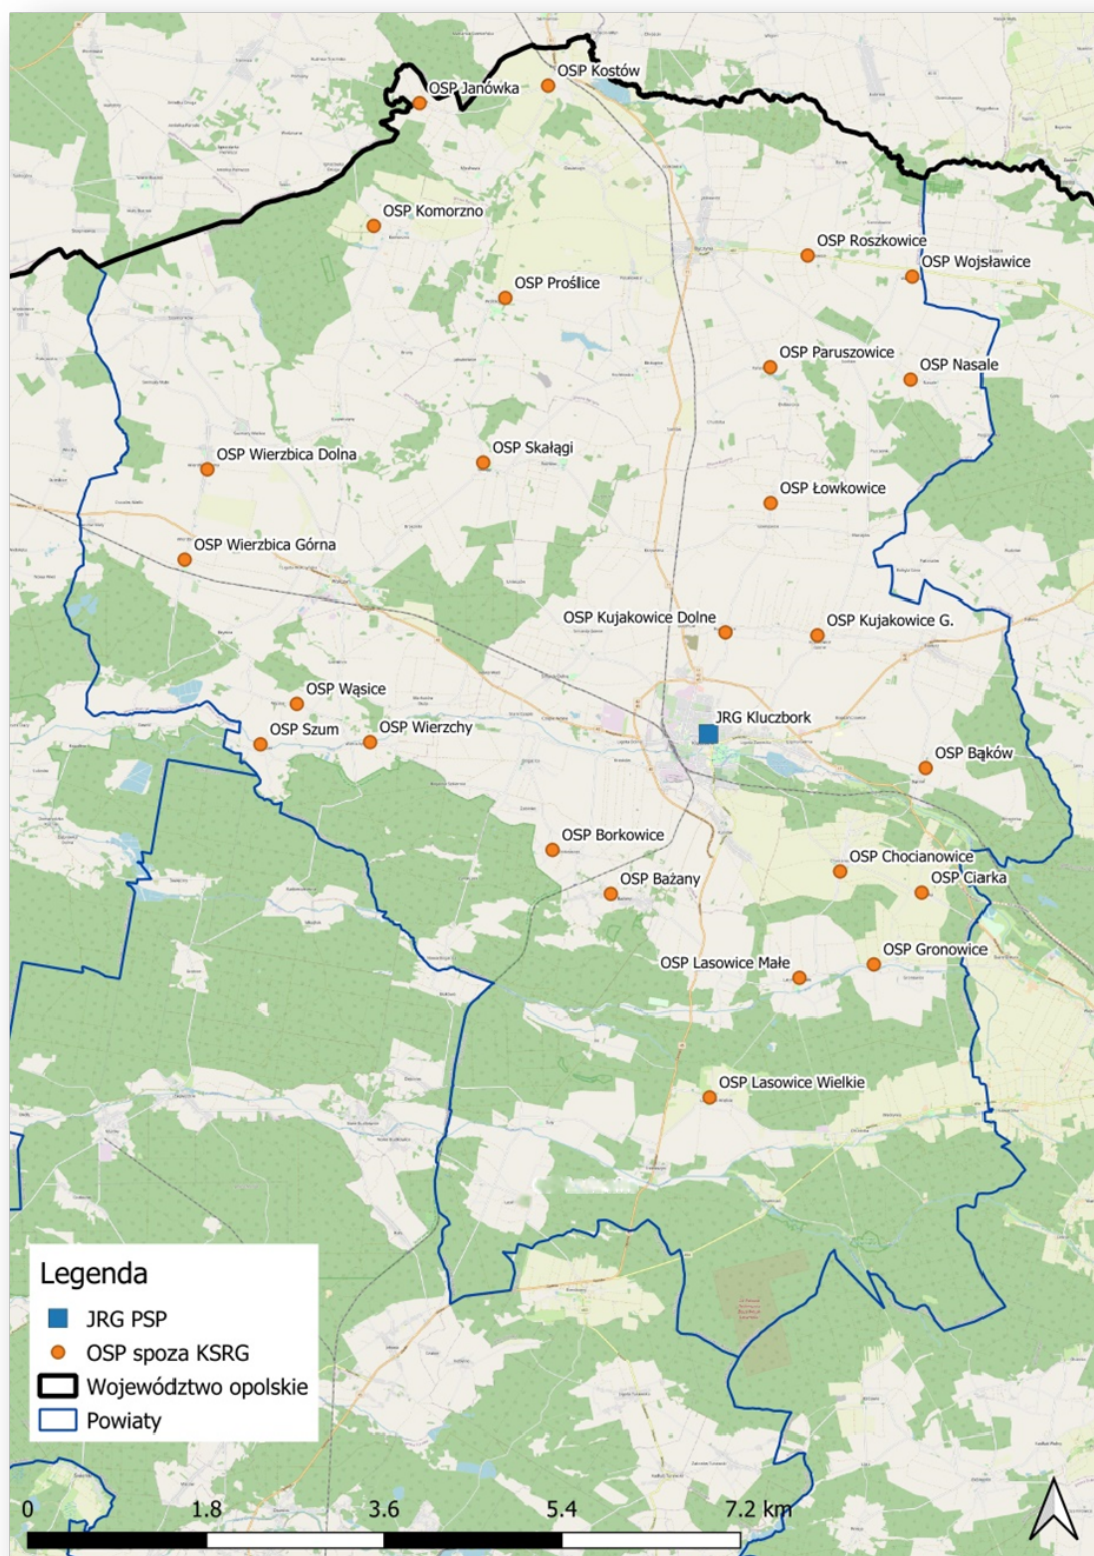




9.7. Statystyka zdarzeń za 2023 rok

Lp.	Powiat/Gmina	RODZAJ ZDARZENIA							
		Ogółem zdarzeń		Pożary		Miejsc. zagrożenia		Alarmy fałszywe	
		rok		rok		rok		rok	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Byczyna	193	128	45	38	140	82	8	8
2	Kluczbork	533	461	129	104	370	321	34	36
3	Lasowice Wielkie	99	102	21	17	75	84	3	1
4	Wołczyn	246	170	77	58	158	93	11	19
RAZEM:		1071	861	272	217	743	580	56	64
Wzrost[%] do roku ubiegłego		-	-19,60%	-	-20,20%	-	-21,90%	-	14,30%

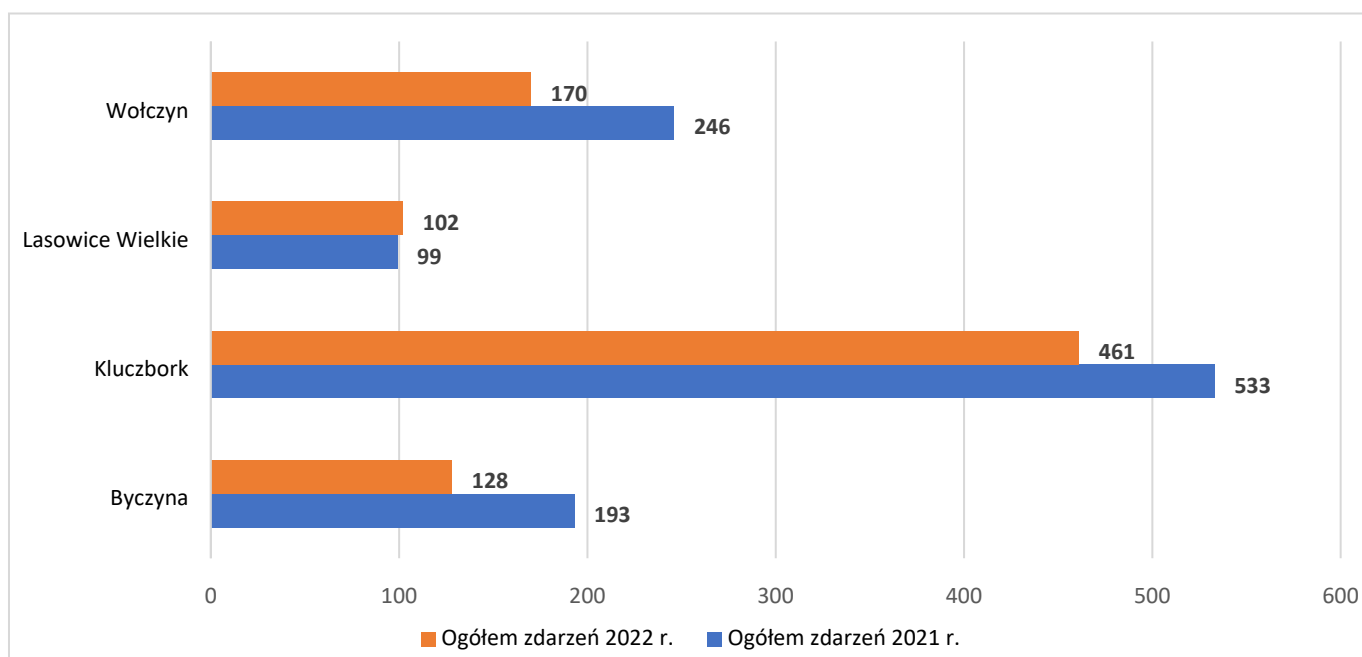

Wykres: Statystyka zdarzeń za 2023 rok w rozbiciu na gminy

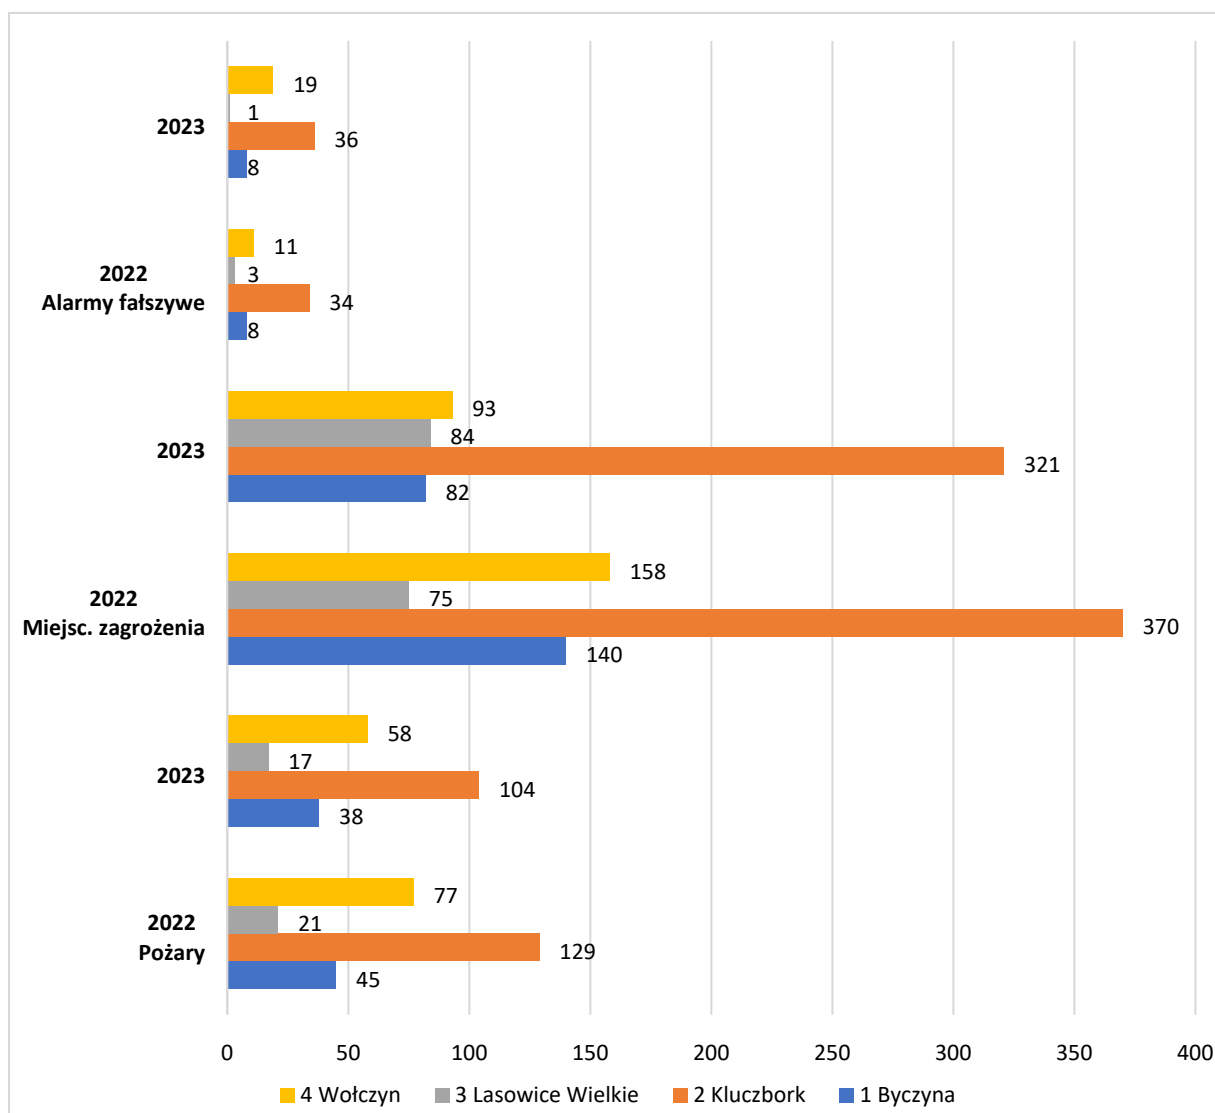

Wykres: Statystyka zdarzeń za 2023 rok w rozbiciu na gminy i rodzaj zdarzenia

W roku 2023 jednostki straży pożarnych w powiecie kluczborskim interweniowały 861 razy, średnio co 10 godzin i 17 minut. W porównaniu z rokiem 2022 nastąpił spadek ilości zdarzeń o 19,6% (210 zdarzeń). Ilość pożarów zmniejszyła się o 55 zdarzeń, a miejscowych zagrożeń o 163 zdarzenia, alarmów fałszywych odnotowano o 8 więcej niż w roku poprzednim.




Wypadki z ludźmi w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego

Rodzaj zdarzenia	Ofiary śmiertelne		Ofiary śmiertelne dzieci		Ranni		ranne dzieci	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
pożary	0	2	0	0	5	3	0	0
miejscowe zagrożenia	18	20	0	0	84	73	5	3
RAZEM:	18	22	0	0	89	76	5	3

Liczba pożarów za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w rozbiciu na kod obiektu.


Lp.	Kod obiektu	2022	2023
1	Obiekty użyteczności publicznej	2	7
2	Obiekty mieszkalne	68	72
3	Obiekty produkcyjne	4	5
4	Obiekty magazynowe	1	1
5	Środki transportu	16	9
6	Lasy (państwowe i prywatne)	4	3
7	Uprawy, rolnictwo	49	43
8	Inne obiekty	128	77
RAZEM:		237	272

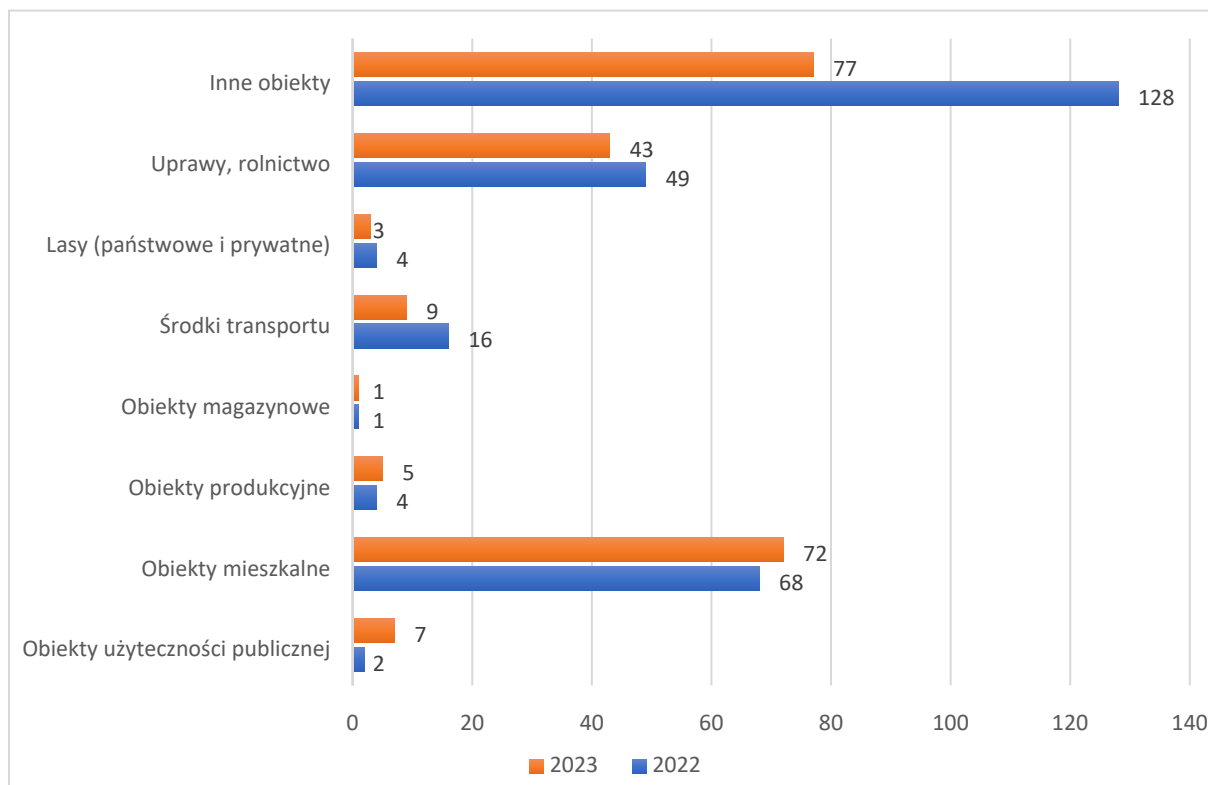



Liczba miejscowych zagrożeń za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w rozbiciu na kod obiektu.


Lp.	Kod obiektu	2022	2023
1	Obiekty użyteczności publicznej	67	38
2	Obiekty mieszkalne	225	175
3	Obiekty produkcyjne	11	1
4	Obiekty magazynowe	3	1
5	Środki transportu	53	61
6	Lasy (państwowe i prywatne)	8	3
7	Uprawy, rolnictwo	8	5
8	Inne obiekty	368	296
	RAZEM:	743	580

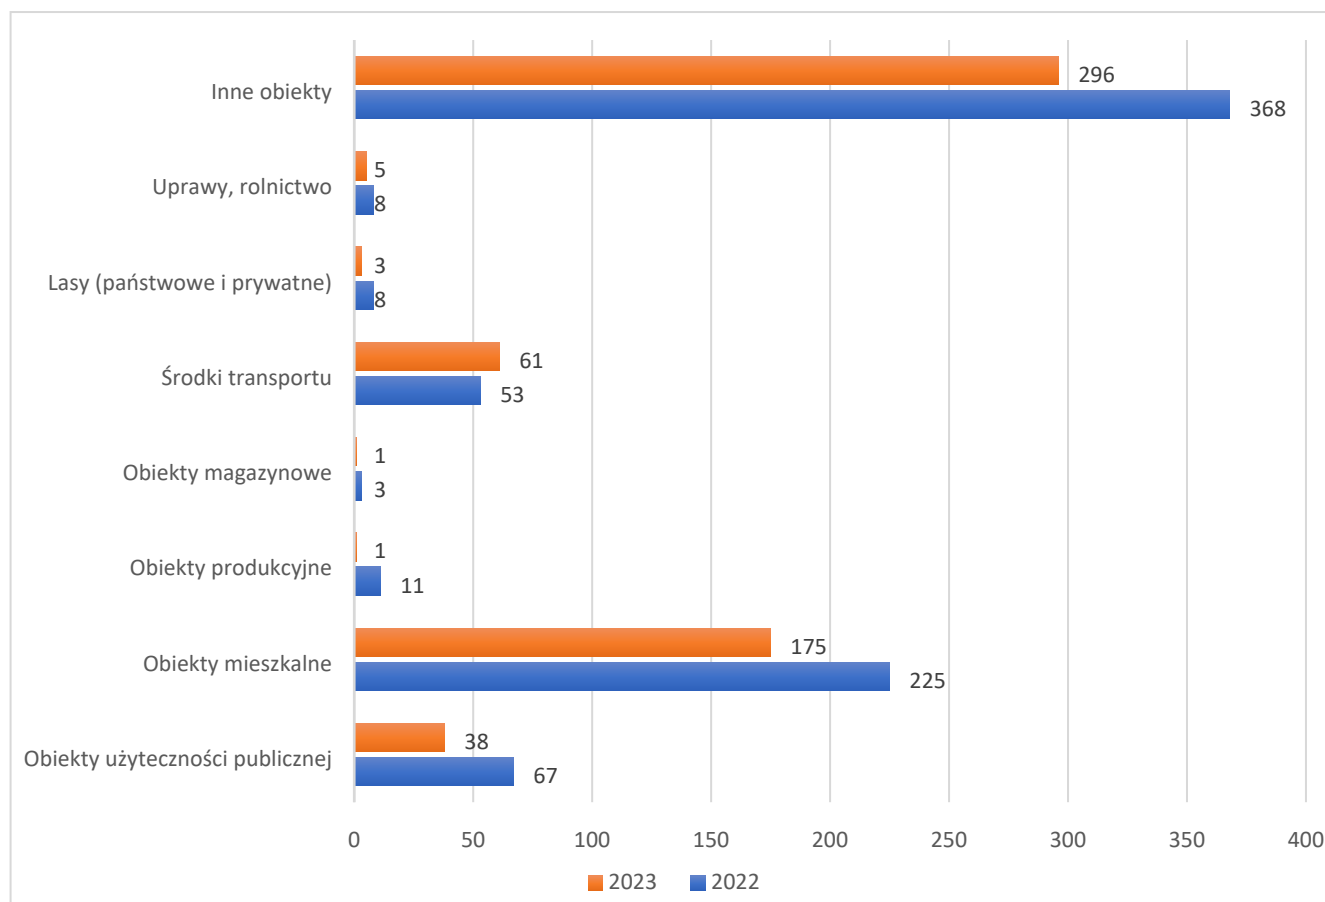



Rodzaje miejscowego zagrożenia za dany okres w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego

Lp.	Rodzaj miejscowego zagrożenia	2022	2023
1	Silne wiatry	269	180
2	Przybory wód	1	4
3	Opady śniegu	3	8
4	Opady deszczu	39	9
5	Chemiczne	25	14
6	Ekologiczne	2	1
7	Radiologiczne	0	0
8	Budowlane	34	9
9	Infrastruktury komunalnej	8	0
10	W transporcie drogowym	83	87
11	W transporcie kolejowym	2	1
12	W transporcie lotniczym	0	0
13	Na obszarach wodnych	3	10
14	Medyczne	90	69
RAZEM:		559	392

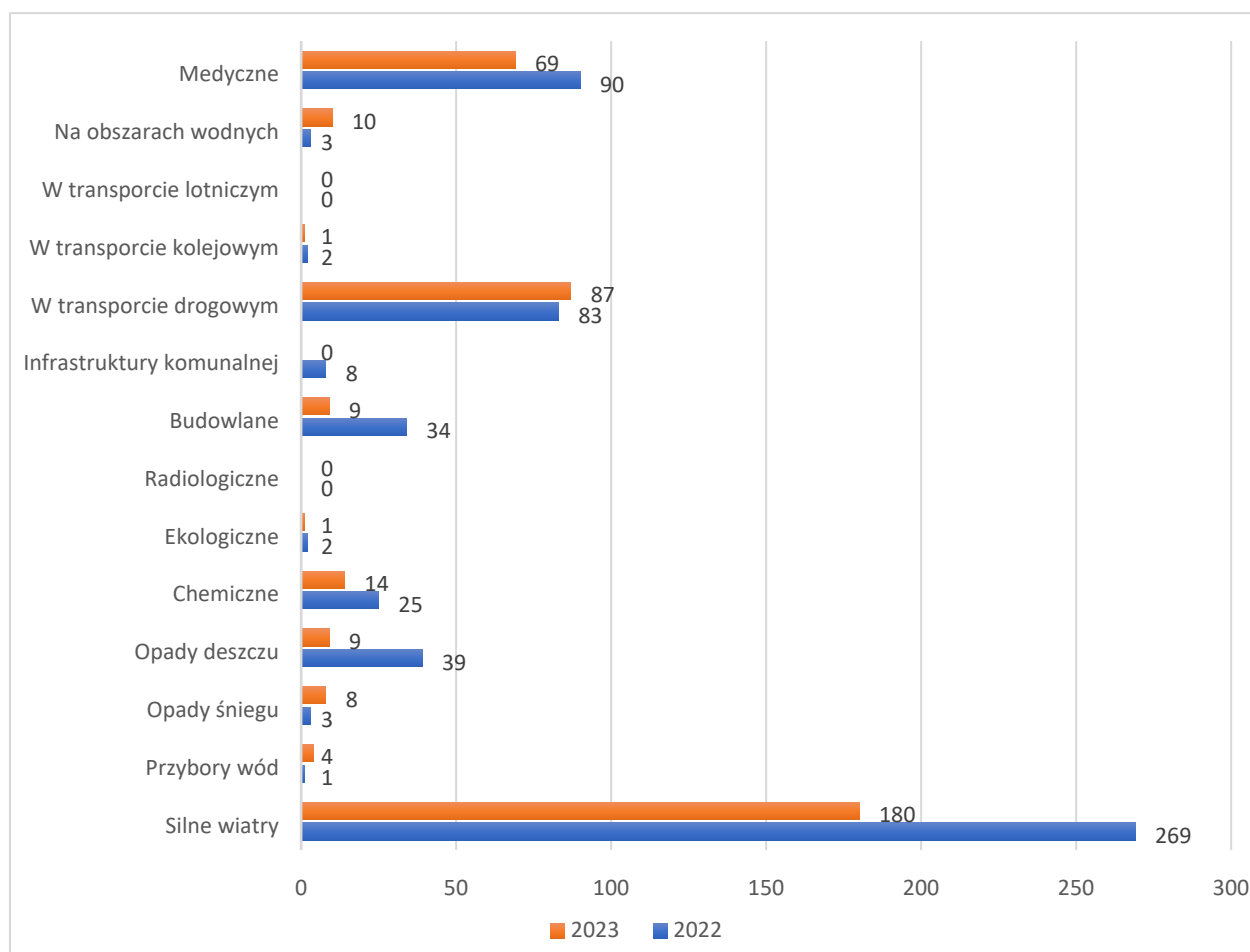




Czas interwencji, straty, wartość uratowanego mienia w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego .


Czas interwencji	Ilość zdarzeń		Czas interwencji [godz.]		Straty w mieniu [tys. zł]		Wartość uratowanego mienia [tys. zł]	
Rodzaj zdarzenia	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
POŻARY	272	217	351,4	318,6	4612,7	4923,9	33958	42856
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA	743	580	817,4	613,4	3501,5	4413,9	4570	2305
RAZEM:	1015	797	1168,8	932	8114,2	9337,8	38528	45161

Ilość zdarzeń

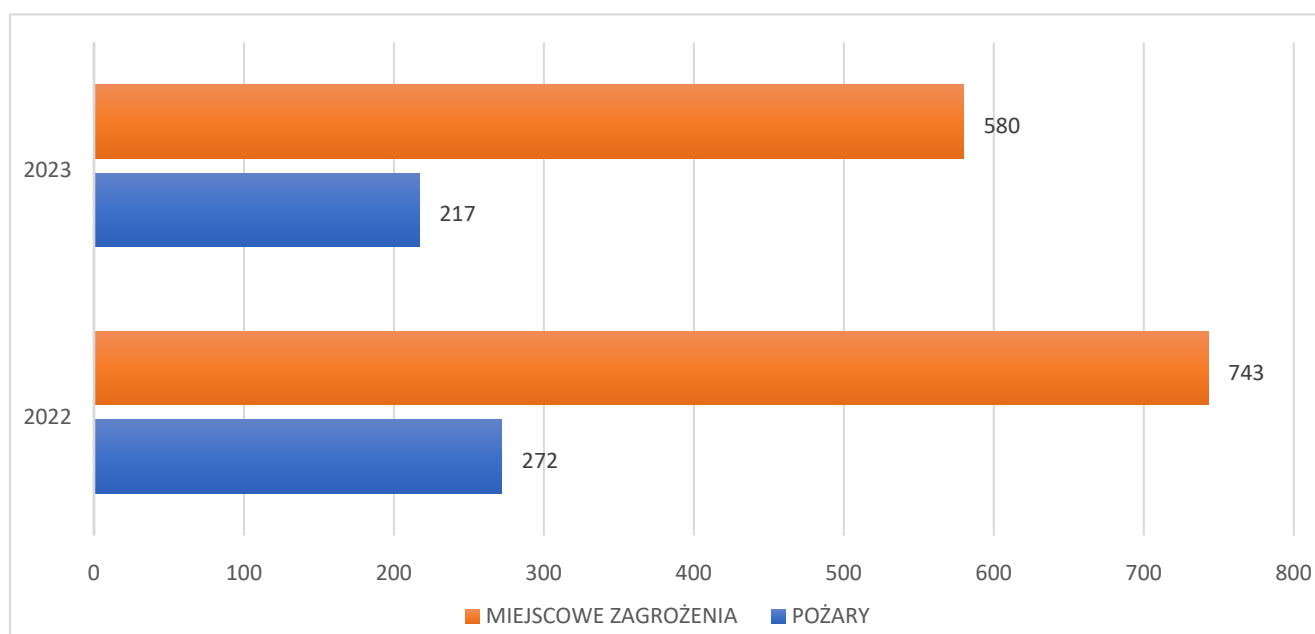





Czas udziału JOP w godzinach

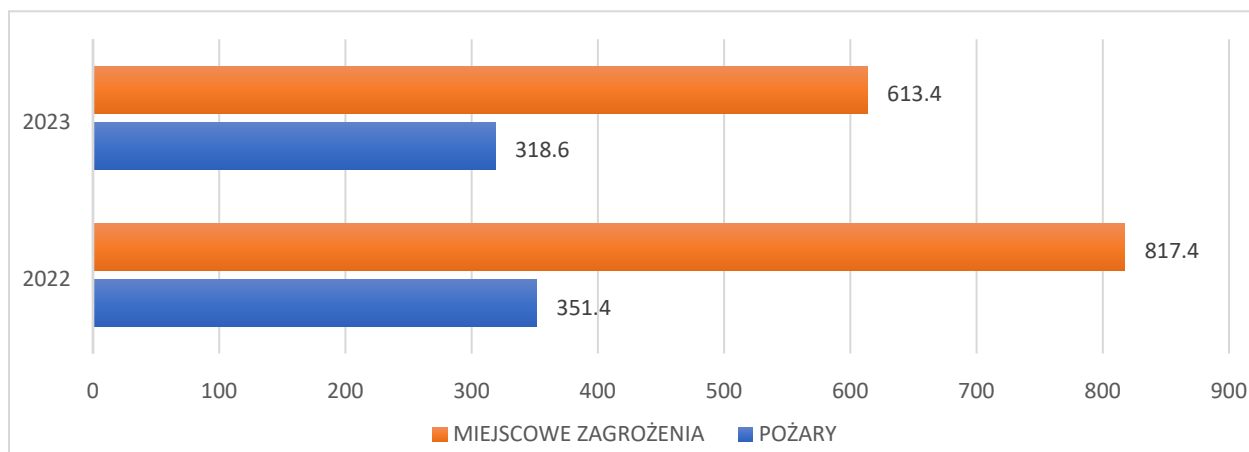

Straty w mieniu w tys. zł.

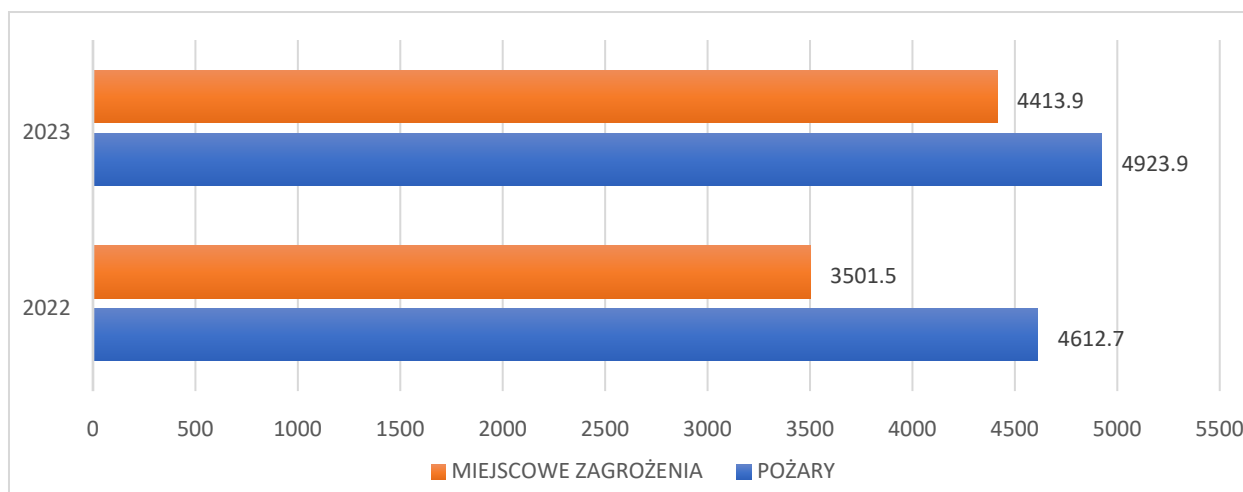

Uratowane mienie w tys. zł.

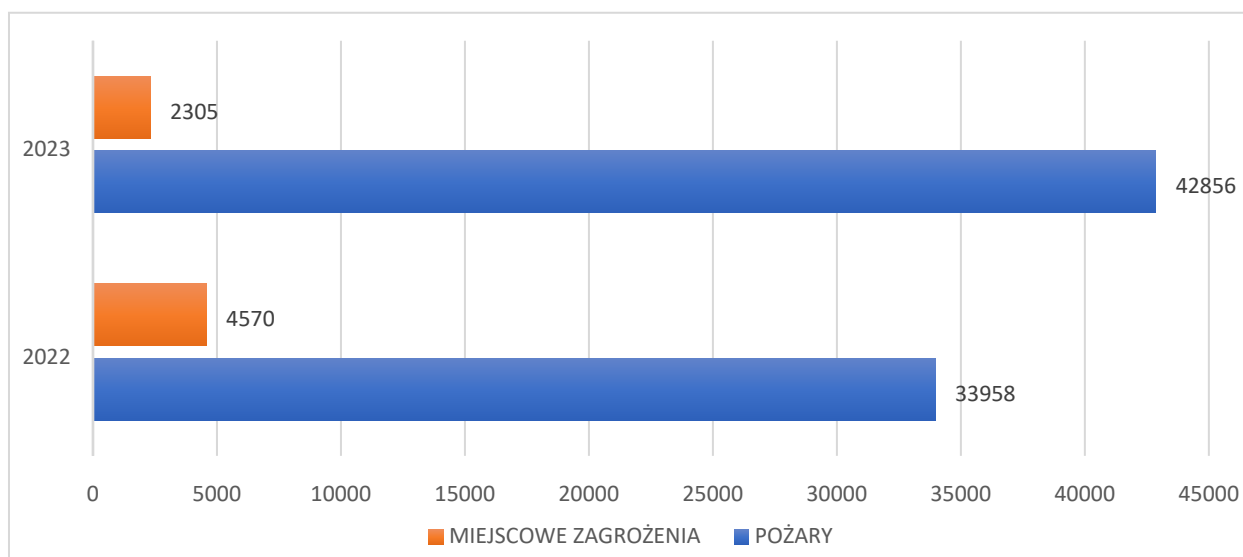



9.8. Analiza obszarów chronionych pod kątem czasów dysponowania do zdarzeń, jakie wystąpiły w roku 2023.

W celu przeprowadzenia analizy obszarów chronionych pod kątem czasów dysponowania do zdarzeń w roku 2023 należy przede wszystkim ocenić średni czas wyjazdu podmiotów KSRG do zdarzeń. Powyższe wartości przedstawiono w tabeli poniżej.

LP	Powiat	Gmina	Nazwa Jednostki	Rodzaj jednostki	Średni czas wyjazdu (min)	Średni czas wyjazdu w gminie	Średni czas wyjazdu w powiecie
1	Kluczborski	Kluczbork	JRG Kluczbork	JRG	1	1	2
2	Kluczborski	Kluczbork	OSP Kuniów	OSP w KSRG	2	2	2
3	Kluczborski	Kluczbork	OSP Bogacica	OSP w KSRG	3	2	2
4	Kluczborski	Kluczbork	OSP Biadacz	OSP w KSRG	1	2	2
5	Kluczborski	Byczyna	OSP Byczyna	OSP w KSRG	3	3	2
6	Kluczborski	Byczyna	OSP Jakubowice	OSP w KSRG	6	3	2
7	Kluczborski	Lasowice Wielkie	OSP Chudoba	OSP w KSRG	2	2	2
8	Kluczborski	Lasowice Wielkie	OSP Jasienie	OSP w KSRG	2	2	2
9	Kluczborski	Lasowice Wielkie	OSP Laskowice	OSP w KSRG	2	2	2
10	Kluczborski	Wołczyn	OSP Wołczyn	OSP w KSRG	2	3	2
11	Kluczborski	Wołczyn	OSP Gierałce	OSP w KSRG	3	3	2
12	Kluczborski	Wołczyn	OSP Szymonków	OSP w KSRG	8	3	2

Gotowość jednostek jest utrzymana na dobrym poziomie. Średni czas dysponowania jednostek systemu KSRG wyniósł ok. 2 minuty.



9.9. Siły i środki jednostek ochrony ppoż. pow. kluczborskiego w strukturach odwodów:

Odwód operacyjny na terenie województwa opolskiego organizuje Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U.2024 poz. 127) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej organizuje centralny odwód operacyjny podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Rozkazem nr 4 z dnia 9 lutego 2022 roku oraz Rozkazem nr 54 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Komendant Główny PSP uregulował standardy ilościowe jakościowe sił i środków tworzących centralny odwód operacyjny. Realizując postanowienia rozkazu Komendanta Głównego PSP, Opolski Komendant Wojewódzki PSP w Opolu wydał rozkaz 4/2024/WPO z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie zorganizowania odwodu operacyjnego Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Siły i środki JRG w Kluczborku, wchodzące w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP zgodnie z Rozkazem:

- ✓ SCCs DAF 431o39, 2 osoby – **KOMPANIA GAŚNICZA „PIAST”**, Pluton typ C (sekcja zaopatrzenia wodnego),
- ✓ SLKw Renault 430o83, 3 osoby – **KOMPANIA SPECJALNA „BOLKO”**, Sekcja typ C,
- ✓ 4 strażaków KP PSP w Kluczborku + Mikrobus Renault 471o55 z KP PSP w Oleśnie – **KOMPANIA SPECJALNA „OCALENIE”**, Pluton typ H.

Siły i środki JRG w Kluczborku, wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Opolskiego Komendanta PSP w Opolu, zgodnie z Rozkazem nr 4/2024/WPO z dnia 18 stycznia 2024 roku:

- ✓ st. kpt. Ariel Głowienkowski (Dowódca JRG w Kluczborku) – **Z-ca d-cy KOMPANII GAŚNICZEJ WOO „NAMYSŁÓW”**,
- ✓ SCCs DAF 431o39, 2 osoby – **KOMPANIA GAŚNICZA WOO „NAMYSŁÓW”, SEKCJA WSPARCIA.**

Siły i środki OSP KSRG z terenu powiatu kluczborskiego, wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Opolskiego Komendanta PSP w Opolu zgodnie z rozkazem Nr 4/2024/WPO z dnia 18 stycznia 2024 roku.:

- ✓ OSP Bładacz, GBA 2,7/16 Mercedes, 439o79, 6 osób – **KOMPANIA GAŚNICZA WOO „NAMYSŁÓW”, PLUTON II**,
- ✓ OSP Byczyna, GCBA 3/29 Volvo, 439o82, 6 osób – **KOMPANIA GAŚNICZA WOO „NAMYSŁÓW”, PLUTON II**,



- ✓ OSP Jasienie, GBA 3/28 Renault , 439o93, 6 osób – **KOMPANIA GAŚNICZA WOO „NAMYSŁÓW”, PLUTON III,**
- ✓ OSP Kuniów, GBA 2,5/16 Mercedes Atego, 439o72, 6 osób – **KOMPANIA GAŚNICZA WOO „NAMYSŁÓW”, PLUTON II,**
- ✓ OSP Gierałcice, GCBA 3/29 Volvo, 439o65, 6 osób – **KOMPANIA GAŚNICZA WOO „NAMYSŁÓW”, PLUTON III.**

W ramach umowy z urzędem wojewódzkim, w siedzibie KP PSP w Kluczborku stacjonuje zestaw pompowy wysokiej wydajności, przeznaczony do działań podczas powodzi. **Miejsca, obiekty i tereny o utrudnionych warunkach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego.**

W celu podjęcia działań ratowniczo gaśniczych w możliwie najkrótszym czasie na terenach przygranicznych powiatu kluczborskiego (długi czas dojazdu JRG w Kluczborku), KP PSP w Kluczborku zawarła stosowne porozumienia z sąsiadującymi Komendami PSP:

- na mocy POROZUMIENIA z dnia 23 lutego 2022 roku, pomiędzy KP PSP w Kluczborku, a KP PSP w Kępnie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Kępnie zobowiązana została do zabezpieczania interwencyjnego terenu sołectw Janówka i Kostów (pow. kluczborski, Gmina Byczyna),
- na mocy POROZUMIENIA z dnia 17.06.2016 roku, pomiędzy KP PSP w Kluczborku, a KP PSP w Namysławie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Namysławie zobowiązana została do zabezpieczania interwencyjnego terenu sołectw Duczów Wielki i Duczów Mały (pow. kluczborski, Gmina Wołczyn),
- na mocy POROZUMIENIA z dnia 20.04.2018 roku, pomiędzy KP PSP w Kluczborku, a KP PSP w Oleśnie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Oleśnie zobowiązana został do zabezpieczania interwencyjnego terenu sołectw Szumirad, Chudoba, Wędrynia, (pow. kluczborski, Gmina Lasowice Wielkie).
- na mocy POROZUMIENIA z dnia 15.09.2021 roku, pomiędzy Dominiką Pikos wójt gminy Turawa a Danielem Gagatem wójt gminy Lasowice Wielkie w uzgodnieniu z KM PSP w Opolu i KP PSP w Kluczborku sołectwo Bierdzany uznaje teren sołectwa Laskowice jako teren własnego działania.

Jednocześnie mając na uwadze ten sam cel:

- na mocy POROZUMIENIA z dnia 11.05.2018 roku, pomiędzy KP PSP w Kluczborku, a KM PSP w Opolu, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Kluczborku zobowiązana została do zabezpieczania interwencyjnego terenu sołectw: Bukowo, Radomierowice, Młodnik, Grabice, Święciny (pow. opolski, Gmina Murów), Bierdzany (Gmina Turawa).



- na mocy POROZUMIENIA z dnia 20.04.2018 roku, pomiędzy KP PSP w Kluczborku, a KP PSP w Oleśnie, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Kluczborku zobowiązana została do zabezpieczania interwencyjnego terenu sołectw Dębina, Kobyla Góra, Pakoszów, Budzów, Uszyce (pow. olecki).
- na mocy POROZUMIENIA z dnia 15.09.2021 roku, pomiędzy Dominiką Pikos wójt gminy Turawa a Danielem Gagatem wójt gminy Lasowice Wielkie w uzgodnieniu z KM PSP w Opolu i KP PSP w Kluczborku sołectwo Laskowice uznaje teren sołectwa Bierdzany jako teren własnego działania

1. Powiadamianie, organizacja, dysponowanie wsparcia.

Powiadamianie służb ratowniczych i innych podmiotów, odbywa się zgodnie z procedurami, drogą telefoniczną i radiową.

2. Współpraca ze środkami masowego przekazu.

W przypadku długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych o dużym zasięgu, które mogą spowodować zainteresowanie środków masowego przekazu na miejsce zdarzenia należy zadysponować Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku. Oficer prasowy działa w oparciu o Zasady organizacji polityki informacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z grudnia 2023 r.

3. Organizacja sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kluczborku, na potrzeby organizacji sztabu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych:

LP.	Nazwisko, imię	Stanowisko	Adres	Telefony		Uwagi
1.	Marek Kocielski	Komendant Powiatowy PSP	Opole ul. 11 listopada 18/2A	-----	501 777 294	
2.		Z-ca Komendanta Powiatowego PSP				
3.	Grzyb Karol	Naczelnik Wydziału Operacyjnego	Byczyna ul. Borkowska 11		697186104	
4.	Jan Bielawski	Starszy inspektor sztabowy ds. kontrolno-rozpoznawczych	Kluczbork ul. Drzymały 4		535880624	
5.	Klinger Sylwia	Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych	Borkowice ul. Bogacka 12	775467602	603748670	
6	Mormol Jadwiga	Stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich	Kluczbork ul. Gałczyńskiego 15/9		600601253	



Ponadto, na podstawie Zarządzenia nr 15/2009 Starosty Kluczborskiego z dnia 12 marca 2009 roku, w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

- ✓ Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku, pełni funkcję Zastępcy Szefa Zespołu.

W ramach Zespołu działają grupy robocze, w których składzie służbę pełnią funkcjonariusze KP PSP w Kluczborku:

- ✓ Grupa Monitorowania Prognoz i Analiz:
- ✓ kierownik Grupy: Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kluczborku,
- ✓ w skład Grupy wchodzi Dyżurni Operacyjni SK KP PSP w Kluczborku,

Grupa Operacji i Organizacji Działań:

- ✓ podczas prowadzenia akcji ratowniczej w czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez: pożar lasu i zabudowy zwartej, katastrofę komunikacyjną, katastrofę budowlaną, gwałtowne, niekorzystne zjawisko atmosferyczne, skażenie chemiczno-ekologiczne: „SZEFEK OPERACJI” jest Komendant Powiatowy PSP w Kluczborku,
- ✓ Grupa Zabezpieczenia Logistycznego:
- ✓ w skład Grupy wchodzi specjaliści ds. logistyki KP PSP w Kluczborku.

Do pracy Zespołu mogą być wykorzystane pomieszczenia KP PSP w Kluczborku.

4. Wsparcie logistyczne działań ratowniczych na terenie powiatu.

Zadania z zakresu wsparcia logistycznego oraz osoby/podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie, podczas działań ratowniczych na terenie pow. kluczborskiego:

- ✓ zapewnienie ciągłości pracy sprzętu mechanicznego (paliwo, płyny eksploatacyjne): funkcjonariusz wyznaczony przez Komendanta
- ✓ dowóz i sprawienie namiotów ratowniczych:
- ✓ 2 funkcjonariuszy KP PSP w Kluczborku z dyżuru domowego,
- ✓ zastęp OSP Kuniów,
- ✓ zabezpieczenie osób poszkodowanych, ratowników na wypadek niskich temperatur (dowóz koksowników): funkcjonariusz KP PSP w Kluczborku z dyżuru domowego.

10. WYBRANE DZIAŁANIA RATOWNICZE NA TERENIE POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2023 ROKU.

27 sierpnia 2023 roku – Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym w miejscowości Biskupice. Zgłoszenie do SK KP PSP w Kluczborku wpłynęło za pośrednictwem systemu CPR o godzinie 05:00. Z informacji od zgłaszającego wynikało że na skutek wybuchu doszło do zawalenia się budynku i jedna osoba jest uwięziona pod gruzami. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na lokalizacji zdarzenia, odgruzowaniu osoby poszkodowanej, udzieleniu KPP oraz stabilizacji budynku z jednoczesnym przeszukaniu gruzowiska.

W zdarzeniu udział brało 14 zastępów straży pożarnej tj. 45. strażaków w tym 2 specjalistyczne grupy ratownicze SGPR Brzeg oraz SGRT Brzeg.



9 lipca 2023 roku – w miejscowości Skałagi doszło do pożaru zboża na pniu oraz ściernika, w wyniku silnego wiatru pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na obszar o łącznej powierzchni 29 hektarów.

W zdarzeniu udział brało łącznie 22 zastępy straży pożarnej tj. 91. strażaków.





11. WNIOSKI Z ANALIZY ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2023 ROK.

Analiza operacyjna obszarów chronionych przez podmioty KSRG pow. kluczborskiego, wykazała celowość włączenia do ksrgr kolejnych jednostek OSP. Jednostką wyznaczoną do włączenia w struktury KSRG jest OSP Kostów (gm. Byczyna), która została wpisana do zbiorczego planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na lata 2021-2024.

W roku wprowadzenie do KSRG w roku 2022 OSP Laskowice skutecznie wypełniło lukę dotyczącą czasu dojazdu pierwszego zastępu KSRG do sołectw Tuły i Laskowice w czasie do 15 min.

Analiza zabezpieczenia operacyjnego powiatu kluczborskiego wykazała, że do 94% zdarzeń podmioty KSRG docierają w czasie krótszym niż 15 minut. Przypadki dojazdu w czasie przekraczającym 15 minut dotyczyły zdarzeń, które wystąpiły podczas nawałnic. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie przekroczenia czasów przybycia są wyjaśnione w informacji ze zdarzenia.

Należy w roku 2024 podjąć działania mające na celu przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych na poziomie podstawowym dla jednostek OSP realizujących poszczególne specjalizacje.

Z uwagi na występowanie w powiecie terenów leśnych, gazociągów i szlaków kolejowych, przy których prowadzenie działań gaśniczych wiąże się z koniecznością zagwarantowania ciągłości podawania środków gaśniczych należy w dalszym ciągu doskonalić umiejętności JOP z zakresu przetłaczania i przepompowywania wody na znaczne odległości w szczególności przez organizację ćwiczeń w tym zakresie.

12. WNIOSKI Z ANALIZY ZAGROŻEŃ POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2023 ROK.

12.1. Porównanie stopnia zagrożenia poszczególnych gmin powiatu kluczborskiego.

Powiat Kluczborski, administracyjnie podzielony jest na cztery gminy:

- Gmina Kluczbork (gmina miejsko-wiejska): stopień zagrożenia: 6,017,
- Gmina Wołczyn (gmina miejsko-wiejska): stopień zagrożenia: 4,967,
- Gmina Byczyna (gmina miejsko-wiejska): stopień zagrożenia: 4,967,
- Gmina Lasowice Wielkie (gmina wiejska): stopień zagrożenia: 4,983.



Z przeprowadzonej analizy wynika, że wszystkie cztery gminy powiatu kluczborskiego zostały zakwalifikowane do Z_{III} stopnia zagrożenia. Pomędzy gminami nie występuje zbyt wiele istotnych różnic w ocenie czynników zagrożenia, co przełożyło się na uzyskanie zbliżonego wskaźnika zagrożenia. Mając na uwadze powyższe, mimo iż wszystkie cztery gminy powiatu kluczborskiego zostały zakwalifikowane do Z_{III} stopnia zagrożenia, to można zauważyć, że wartość wyliczeniowa stopnia zagrożenia największa jest dla gm. Kluczbork i wynosi 6,017. Wartość wyliczeniowa stopnia zagrożenia pozostałych trzech gmin szacuje się na poziomie ok. 5,0.

Wyższa wartość stopnia zagrożenia w gminie Kluczbork wynika głównie z lokalizacji na terenie gminy:

- zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (**SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kluczborku, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4 (ZZR)**),
- największego miasta na terenie powiatu (Kluczbork),
- dużych firm na terenie i w najbliższym sąsiedztwie miasta Kluczborka,
- węzła kolejowego,
- sklepów wielkopowierzchniowych,
- zbiornika retencyjnego „KLUCZBORK” na rzece „STOBRAWA” o powierzchni 57 ha.

Pozostałe trzy gminy posiadają niewielkie ośrodki miejskie lub nie, a główną cechą charakterystyczną jest szeroko rozwinięte rolnictwo. Mimo to, występujące na ich terenie inne rodzaje zagrożenia (duże powierzchnie lasów, sieć gazociągów wysokiego ciśnienia, sieć dróg i linii kolejowych) kwalifikują je do Z_{III} stopnia zagrożenia.

Rodzaje zagrożeń o najwyższym poziomie na terenie pow. kluczborskiego.

Analizując arkusz kalkulacyjny oceny stopnia zagrożenia, łatwo można precyzyjnie wyszczególnić zagrożenia o najwyższym poziomie występujące na terenie pow. kluczborskiego.

Z_V – bardzo duże zagrożenie:

- zagrożenie pożarami lasów: kompleksy I kategorii zagrożenia pożarowego o powierzchni ponad 1000 ha (gm. Lasowice Wielkie).

Z_{IV} – duże zagrożenie



- zakłady przemysłowe, w tym magazynowe: zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (**SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kluczborku, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4 (ZZR)**),
- gazociągi: gazociągi wysokiego ciśnienia (wszystkie gminy pow. kluczborskiego),
- zagrożenie pożarami lasów: kompleksy II kategorii zagrożenia pożarowego o powierzchni ponad 1000 ha (gm. Kluczbork, gm. Wołczyn),
- rodzaj zabudowy: porównywalna ilość zabudowy luźnej i zwartej (gm. Kluczbork),
- linie kolejowe: znaczący węzeł kolejowy (gm. Kluczbork),
- ciek i zbiorniki wodne (zagrożenie utonięciem): zbiornik retencyjny „KLUCZBORK” na rzece „STOBRAWA” o powierzchni 57 ha, obserwowany umiarkowany ruch turystyczny (gm. Kluczbork).

12.2. Wskazanie rodzajów zagrożeń o najwyższym poziomie.

Z _{IG}	Z _{IIG}	Z _{IIIG}	Z _{IVG}	Z _{VG}
-----------------	------------------	-------------------	------------------	-----------------

Lp	Kryterium (czynnik) zagrożenia	Gminy w których dane kryterium zostało przyporządkowane do danego stopnia zagrożenia			
		Kluczbork	Byczyna	Wołczyn	Lasowice Wielkie
1	2	3	4	5	6
1	Liczba mieszkańców gminy				
2	Rodzaj zabudowy				
3	Palność konstrukcji budynków				
4	Wysokość budynków				
5	Kategoria zagrożenia ludzi				
6	Zakłady przemysłowe, w tym magazynowe oraz porty rzeczne i morskie				
7	Rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazociągi				
8	Drogi				



9	Szlaki kolejowe				
10	Transport drogowy materiałów niebezpiecznych				
11	Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych				
12	Cieki wodne i budowle hydrotechniczne (zagrożenie powodziowe)				
13	Cieki i zbiorniki wodne (zagrożenie utonięciami)				
14	Zagrożenie pożarami lasów				
15	Stwarzające szczególne zagrożenie pożarowe nieleśne ekosystemy lądowe				
16	Lotniska, rejony operacyjne lotnisk oraz lądowiska dla śmigłowców				
17	Pozostałe zagrożenia				

12.3. Wskazanie obiektów i terenów charakterystycznych z punktu widzenia systemu ratowniczego.

a) Wymagające użycia dużej ilości sił i środków.

Gmina Kluczbork:

- SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kluczborku, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4 (zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej),
- węzeł kolejowy w Kluczborku,
- kompleksy leśne II kategorii zagrożenia pożarowego,
- sklep wielkopowierzchniowy „GALERIA MIODOWA”,
- Fabryka Maszyn i Urządzeń "FAMAK" S.A. w Kluczborku,
- Polskie Młyny S.A. Zakład w Kluczborku ul. Młyńska 8,
- Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Wołczyńska 25, 46-200 Kluczbork,
- Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku filia przy ul. Sienkiewicza 20a, 46-200 Kluczbork,
- Stobrawskie Centrum Seniora, 46-200 Kluczbork, ul. Strzelecka 51.

Gmina Buczyna:

- GRÓD RYCERSKI, Brzózki,



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej
za 2023 rok



Gmina Wołczyn:

- Lesaffre Polska S.A. Wołczyn, ul. Dworcowa 36,
- Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach, ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn.

Gmina Lasowice Wielkie:

- kompleksy leśne I kategorii zagrożenia pożarowego.

b) zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz technik ratowniczych.

Gmina Kluczbork:

- węzeł kolejowy w Kluczborku,
- zbiornik retencyjny „KLUCZBORK” na rzece „STOBRAWA” o powierzchni 57 ha.

Gmina Byczyna:

- GRÓD RYCERSKI, Brzózki.

Gmina Wołczyn:

- Lesaffre Polska S.A. Wołczyn, ul. Dworcowa 36.

Gmina Lasowice Wielkie:

brak obiektów i terenów.



Mając na uwadze powyższe, celowa jest realizacja przez KP PSP w Kluczborku niżej wymienionych działań mających na celu systematyczne podnoszenie poziomu ochrony przeciwpożarowej na terenie pow. kluczborskiego:

1. Prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych z uwzględnieniem:
 - obiektów ZL II, ze szczególnym zwróceniem uwagi na „domy pomocy społecznej”,
 - lasów,
 - sklepów wielkopowierzchniowych,
 - obiektów PM.
2. Prowadzenie ćwiczeń dla zastępów PSP oraz OSP pow. kluczborskiego na terenie:
 - zbiornik retencyjny „KLUCZBORK” na rzece „STOBRAWA” (zima, lato),
 - lasów,
 - zakładów PM,
 - domów pomocy społecznej.
3. Prowadzenie/uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach edukacyjnych dla szeroko rozumianego społeczeństwa (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) w zakresie:
 - pierwszej pomocy,
 - ewakuacji (głównie szkoły i przedszkola)
 - zachowania się nad wodą,
 - zachowania się w lesie,
 - zagrożeń związanych z tlenkiem węgla,
 - wypalaniu traw i pozostałości roślinnych.
4. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w ZZR (SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny w Kluczborku, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4) przeprowadzać co najmniej raz na 3 lata.
Podjęte działania w roku 2023, w związku z funkcjonowaniem ZZR (SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kluczborku, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4) na terenie pow. kluczborskiego. W 2023 roku przeprowadzono dwa razy czynności kontrolno-rozpoznawcze na terenie zakładu SEPPELER OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Kluczborku, Ligota Dolna, ul. Przemysłowa 4 (zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałaniu awarii przemysłowej. Czynności odbywały się w ramach 3 letniej kontroli ZZR oraz sprawdzenia wykonalności decyzji(prośba o prolongatę terminu). Zapoznano obsadę SK KP PSP w Kluczborku z dokumentacją przedmiotowego zakładu.